

SINTEF Teknisk Godkjenning

TG 20833



Utstedt første gang: 02.06.2022

Revidert:

Korrigert: 19.09.2022

Gyldig til: 01.07.2027

Fortsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

ULTIPRO Smøremembransystem

er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstillende krav til produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) og forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som er angitt i dette dokumentet.



1. Innehaver av godkjenningen

Mira byggeprodukter A/S

Egegårdsvej 2

4621 Gadstrup

Danmark

mira.eu.com


2. Produktbeskrivelse

ULTIPRO Smøremembran er en enkomponent påstrykningsmembran basert på en polymer dispersjon i vann. ULTIPRO Smøremembransystem er beregnet for bruk i våtrom som illustrert i figur 1. Produktene som inngår i membransystemet er vist i tabell 1.

3. Bruksområder

ULTIPRO Smøremembransystem benyttes som vanntett sjikt på gulv og vegger i bad og vaskerom i boliger, hoteller og rom med tilsvarende belastning. Øvrige betingelser for bruk er gitt i pkt. 6.

Membranen kan brukes på underlag av betong og bygningsplater egnet for våtrom. Membranen skal alltid overdekkes med fliskledning eller annen type gulv- eller veggledning. Membranen er ikke vurdert for å ligge under en påstøp.

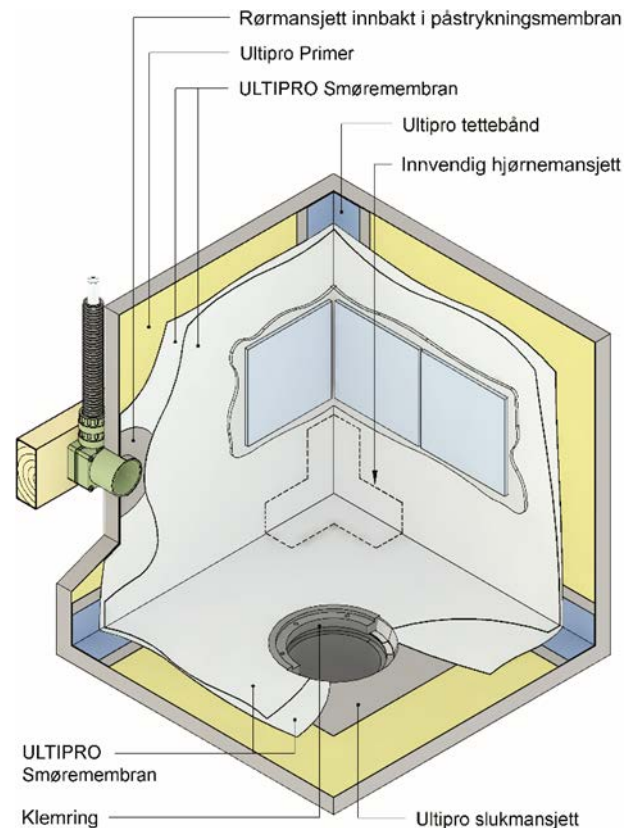

Figur 1
Oppbygging av ULTIPRO Smøremembransystem

Tabell 1

Produkter som inngår i ULTIPRO Smøremembransystem.

| Produkt | Beskrivelse |
|---------------------------------|---|
| ULTIPRO Smøremembran | En komponent påstrykningsmembran |
| Ultipro Primer | Primer |
| Ultipro tettebånd 0,1x25m | Fiberremse med tykkelse ca.0,6mm |
| Ultipro slukmansjett Ø0-200mm | Selvklebende butylmansjett |
| Ultipro Mansjett innvendig | Tettermansjett for innvendige hjørner |
| Ultipro Mansjett utvendig | Tettermansjett for utvendige hjørner |
| Ultipro Rørmansjett 22-35mm | Rørmansjett med sort gummikjerne for rør mellom 22-35mm |
| Ultipro Rørmansjett 38-50mm | Rørmansjett med sort gummikjerne for rør mellom 38-50mm |
| Ultipro Rørmansjett 60-70mm | Rørmansjett med sort gummikjerne for rør mellom 60-70mm |
| Ultipro seal manchett 75-90mm | Rørmansjett med sort gummikjerne for rør mellom 75-90mm |
| Ultipro seal manchett 130-160mm | Rørmansjett med sort gummikjerne for rør mellom 130-160mm |
| Ultipro Flislim hvit | Sementbasert flislim |

SINTEF er norsk medlem i European Organisation for Technical Assessment, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Certification

www.sintefcertification.no

e-post: certification@sintef.no

Kontaktperson, SINTEF: Camilla Bakken Aas

Utarbeidet av: Neha Parekh

SINTEF AS

www.sintef.no

Foretaksregister: NO 919 303 808 MVA

4. Egenskaper

Materialeegenskaper

Tabell 2 viser produktegenskaper til ULTIPTRO Smøremembransystem bestemt ved typeprøving i henhold til EAD 030352-00-0503 "Liquid applied watertight covering kits for wet room floors and/or walls", datert Januar 2019.

Tabell 2

Produktegenskaper for ULTIPTRO Smøremembransystem bestemt ved typeprøving etter EAD 030352-00-0503.

| Egenskap | Verdi | Prøvemethode |
|--|------------------------------------|---------------------|
| Vanddampmotstand | s_d : 10,1 m | EN ISO 12572 |
| Vanntetthet ved 1,5 bar | Bestått | EN 14891 |
| Rissoverbyggende evne | Bestått Kategori 1 | EAD, kap. 2.2.5 |
| Heftfasthet ¹⁾ | $\geq 0,5$ MPa Kategori 2 | EN 14891, A.6.2. |
| Skjøtoverbyggende evne | Bestått Kategori 2 | EAD, Annex B |
| Vanntetthet rundt gjennomføringer i gulv ²⁾ | Bestått | EAD, Annex A |
| Vanntetthet rundt gjennomføringer i vegg | Bestått | EAD, Annex F |
| Motstand mot temperatur ¹⁾ | $\geq 0,5$ MPa Kategori 2 | EN 14891 A.6.5 |
| Motstand mot vann ¹⁾ | $\geq 0,5$ MPa Kategori 2 | EN 14891 A.6.3 |
| Motstand mot alkaliet ¹⁾ | $\geq 0,3 < 0,5$ Mpa Kategori 1 | EN 14891 A.6.9 |
| Nødvendig mengde membran for ca.1mm mm tykkelse | 1,60 kg/m ² | EAD, Annex D |

¹⁾ Dokumentert flislím: Ultipro Flislím hvít

²⁾ Prøvd og godkjent mot prinsippsluk klemring, skrudd klemring, sluk med limflens

5. Miljømessige forhold

Helse- og miljøfarlige kjemikalier

ULTIPTRO Smøremembransystem inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer.

Inneklimapåvirkning

ULTIPTRO Smøremembransystem er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimate, eller som har helsemessig betydning.

Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter

ULTIPTRO Smøremembransystem skal sorteres som restavfall ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Ikke tørr påstrykningsmembran, primer, lim og fugemasse er definert som farlig avfall (jfr Avfallsforskriften). Produktet skal sorteres som farlig avfall på byggeplass og leveres godkjent mottak for farlig avfall. I tørr tilstand er produktet ikke farlig avfall.

Miljødeklarasjon

Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for produktet.

6. Betingelser for bruk

Type underlag på gulv

Membranen skal legges på betong eller på undergulv av bygningsplater med stivhet og konstruksjonsdetaljer i henhold til Byggforskserien 522.861 *Undergulv på trebjelkelag* og 541.805 *Golv i bad og andre våtrom*.

Type underlag på vegg

Membranen skal legges på puss, betong, fuktstabile bygningsplater eller andre plater egnet til våtrom som angitt i Byggforskserien 543.506 *Våtromsvegger med fliskledning*.

Preparering av underlag

Underlaget skal være rent og tørt før påføring. Større riss, skader og nedsenkning ved skruer skal sparkles på forhånd. Løse partikler samt fett og olje må fjernes fra underlaget. På underlaget skal det påføres ett eller flere grunningsstrøk med Ultipro Primer. Fukttinnholdet i betong skal ikke være over 85 % RF ved påføring av membranen. Membranen påføres underlaget i flytende form med kost, rull eller tannsparkel.

Vanddampmotstand

Vegger og etasjeskillere der våtsonen vender mot uteklima eller mot rom som har ingen eller begrenset oppvarming, må ha innvendig vanddampmotstand $s_d \geq 10$ m, dersom veggen eller etasjeskilleren ligger i våtsonen. Selv om bare deler av veggen eller etasjeskilleren som vender mot uteklima eller mot rom som har ingen eller begrenset oppvarming er en del av våtsonene, må hele veggen og/eller etasjeskilleren påføres en innvendig påstrykningsmembran med vanddampmotstand $s_d \geq 10$ m. I våtsoner på yttervegg må det ikke brukes plastfolie bak eventuell plateledning eller rupanel.

Påføring av primer og membran.

På gulv påføres primer og to eller flere strøk membran til en tykkelse av minimum 1 mm. På vegg påføres primer og to eller flere strøk membran til en tykkelse av minimum 0,5 mm.

I alle plateskjøter og overganger legges Ultipro tettebånd fiberremse og hjørner forsterkes med Ultipro hjørneprofiler.

Primer og membran skal være overflatetørr før neste lag påføres. I alle overganger mellom gulv og vegg, i alle inn- og utvendige hjørner, i plateskjøter og i alle tilslutninger skal det brukes tettebånd og hjørneprofiler, se figur 1.

Brukstemperatur er minimum + 10 °C.


Tetting rundt rør og veggbokser

Ved rørgjennomføringer brukes spesielle rørmansjetter tilpasset diameteren på røret, oppgitt i tabell 1. Røret skal rengjøres godt før montering av rørmansjetten. Tekstilsiljett på begge sider av mansjettene må dekkes helt av ULTIPTRO Smøremembran. Membran må føres litt forbi mansjettens utover røret/veggboksen.


Tetting rundt gulvsluk

For montering ved sluk med klemring legges primer frem til sluket før slukmansjettens monteres. Det påføres så minst 2 strøk ULTIPTRO Smøremembransystem over slukmansjettens. Slukmansjettens føres ned i sluket og klemmes med klemringen etter at membranen har tørket, se figur 2.

På sluk med limflens av stål (for eksempel veggnaere sluk eller hjørnesluk) legges primer frem til sluket før slukmansjetten monteres. Det legges så 2 strøk membran over slukmansjetten, se figur 3. Metallet som slukmansjetten skal limes til avettes før mansjetten monteres.

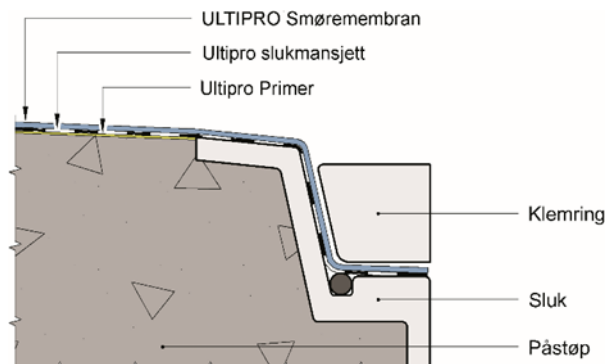

Figur 2
Oppbygning av sluk med klemring

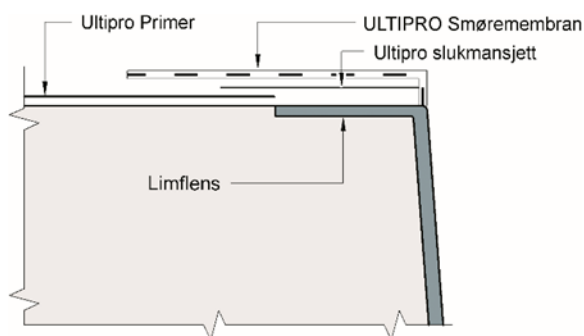

Figur 3
Montering av slukmansjett over limflens

Flislim

Flislim oppgitt i tabell 3 er testet for heftfasthet mot ULTI PRO Smøremembran. Flislimet kan brukes for feste av fliser til membranen. Andre flislim er ikke vurdert av SINTEF. Dersom det brukes andre flislim må dette avklares med innehaver.

Tabell 3

Flislim som er testet mot ULTI PRO Smøremembran.

| |
|----------------------|
| Flislim |
| Ultipro Flislim hvit |

Vanntetthetstest

Før legging av overflatebelegg på gulv bør det utføres vanntetthetstest av membransystemet, se Byggebransjens Våtromsnorm, BVN 53.010.

7. Produkt- og produksjonskontroll

Produktet produseres av Mira byggeprodukter a/s i Danmark. Innehaver av godkjenningen er ansvarlig for produksjonskontrollen for å sikre

Innehaver av godkjenningen er ansvarlig for produksjonskontrollen for å sikre at produktet blir produsert i henhold til de forutsetninger som er lagt til grunn for godkjenningen. Fabrikkfremstillingen av produktet er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll i henhold til kontrakt om SINTEF Teknisk Godkjenning.

8. Grunnlag for godkjenningen

Produktet er vurdert på grunnlag av rapporter som er innehavers eiendom.

Utførelse og tekniske detaljløsninger er vurdert på grunnlag av anbefalinger gitt i Byggforskseriens anvisninger.

9. Merking

Merkingen skal minst omfatte produsent, produktnavn/kvalitet og produksjonstidspunkt.

Det kan også merkes med godkjenningsmerket for SINTEF Teknisk Godkjenning; TG 20833.

10. Ansvar

Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Krav kan ikke fremmes overfor SINTEF utover det som er nevnt i NS 8402.

for SINTEF

Susanne Skjervø
Godkjenningsleder