



FR RØRSTRUPER

INNHold

Stålrør med skumisolasjon i dekke.....	2-3
Kobberrør med skumisolasjon i dekke.....	3-4
Alupex rør med skumisolasjon i dekke.....	4-5
PVC, PE & PP rør i dekke.....	5-6
PVC, PE & PP rør med skumisolasjon i dekke.....	6-7
Plastrør med kabler (trekkerør) i dekke.....	7
Komposittrør i dekke.....	8-11
PEX rør-i-rør i dekke.....	12
Stålrør med skumisolasjon i betongvegg.....	12-13
Kobberrør med skumisolasjon i betongvegg.....	13-14
Alupex rør med skumisolasjon i betongvegg.....	14
PVC, PE & PP rør i betongvegg.....	14-15
Plastrør med kabler (trekkerør) i betongvegg.....	15
PVC, PE & PP rør med skumisolasjon i betongvegg.....	16
Komposittrør i betongvegg.....	17-20
PEX rør-i-rør i betongvegg.....	21

BESKRIVELSE

GRAFT® FR Rørstruper er utviklet for å opprettholde brannmotstanden til brannskillevegger og dekker når de brytes av plastrør, komposittrør, trekkerør eller rør med gjennomgående og brennbar isolasjon. Hver rørstruper består av en grafittbasert strimmel som reagerer på varme og lukker åpningen som oppstår når plastrøret eller isolasjonen brenner bort.

GENERELLE RETNINGSLINJER

Minste avstander og begrensninger: Tekniske gjennomføringer kan branntettes som spesifisert i detaljtegningene på side 2-21. Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 30 mm.

Omhyllende konstruksjoner: Solide vegger må ha en minste tykkelse på 150 mm og bestå av betong, lettbetong eller murverk med en minste densitet på 650 kg/m³. Dekke-konstruksjoner må ha en minste tykkelse på 150 mm og bestå av betong eller lettbetong med en minste densitet på 650 kg/m³.

Oppheng for tekniske gjennomføringer må være klassifisert i henhold til NS-EN 13501-2 for den aktuelle brannmotstand. Gjennomføringer skal støttes maks 270 mm fra begge sider av vegger og 450 mm fra overkant av dekker.

Gjennomføringer: Metallrør som går gjennom FR Rørstruper kan installeres i vinkel mellom 90° og 45° i alle retninger, forutsatt at hele rørstruperen er installert innenfor den bærende konstruksjonen.

Der stålrør er nevnt, er også jernrør inkludert. Der PVC rør er nevnt, inkluderes PVC-U, PVC-C og lignende dersom røret er i henhold til EN 1329-1, EN 1452-2, EN 1453-1 og EN 1566-1. Der PP rør er nevnt, inkluderes PP-MV, PP-H, PP-R og lignende dersom røret er i henhold til EN 1451-1 eller DIN 8077/8078. Der PE rør er nevnt, inkluderes PE-LD, PE-MD, PE-HD, PE-X og lignende i henhold til EN 1519-1, EN 12201-2 eller EN 12666-1, ABS i henhold til EN 1455-1 og rør laget av SAN+PVC i henhold til EN 1565-1.



INSTALLASJON

- Disse instruksjonene gjelder for innstøpte eller friksjonsmonterte rørstruper. Dersom rørstruperen skal installeres i en gipsvegg eller i en større åpning, dvs. når avstanden mellom rørstruperen og konstruksjonen er over 10 mm, se montasjeanvisningen for GRAFT® FR Brannplate eller FR Gipsmørtel.
- Dersom rørstruperen skal friksjonsmonteres, må overflaten i åpningen være fri for støv og andre urenheter.
- Dersom rørstruperen skal installeres i hulldekker, må det sikres at det finnes tilstrekkelig betongtykkelse under kanalene til å dekke dybden på brannettingen. Hvis dette ikke er tilfelle, bør kanalene tettes med FR Gipsmørtel før åpningen brannettes.
- Rørstruper leveres enten på 25 meters rull, eller i ferdigpakket plastpose med flere lag. I sistnevnte tilfelle må det kontrolleres at antall lag og bredde samsvarer med spesifikasjonene i installasjonsdetaljen. Dersom de ikke gjør det, bruk 25 meters ruller (se detaljtegninger på side 2-21, samt teknisk datablad for informasjon om bredde og antall lag på ferdigpakkede rørstruper).
- I dekker skal kun én rørstruper installeres plant med undersiden, slik at kanten på rørstruperen er synlig fra undersiden. For vegger monteres normalt én rørstruper på hver side av veggen, også her med kanten synlig.
- Fest enten en egnet ferdigpakket rørstruper rundt gjennomføringen og sikre den med teip, eller bruk en rørstruperull og bygg opp nødvendig antall lag før de festes med selvklebende lim. Sørg for at monteringen er så tett som mulig for å unngå åpninger mellom rørstruperen og gjennomføringen, og skyv deretter den festede rørstruperen på plass.
- Rørstruper kan støpes inn eller friksjonsmonteres der utsparingen passer til ytterdiameteren på gjennomføringen. En åpning på maksimalt 10 mm rundt rørstruperen er tillatt, forutsatt at spalten fylles helt med GRAFT® FR Akryl i hele rørstruperens dybde.

ISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/U (E 180) FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert ≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde Stålrør ≤ Ø40mm 13mm gjennomgående elastomerisk eller fenolisk skumisolasjon FR Rørstruper 1 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen 26/0479-A.2.3-8	ISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/U (E 240) FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert ≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde Stålrør ≤ Ø40mm 25mm gjennomgående elastomerisk eller fenolisk skumisolasjon FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen 26/0479-A.2.3-9
ISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 180) FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert ≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde Stålrør ≤ Ø165mm 13-19mm gjennomgående elastomerisk eller fenolisk skumisolasjon FR Rørstruper 1 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen 26/0479-A.2.3-10	ISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 240) FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert ≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde Stålrør ≤ Ø324mm 25mm gjennomgående elastomerisk eller fenolisk skumisolasjon FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen 26/0479-A.2.3-11
ISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 120) FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert ≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde Stålrør ≤ Ø324mm 26-50mm gjennomgående elastomerisk eller fenolisk skumisolasjon FR Rørstruper 3 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen 26/0479-A.2.3-12	ISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/U (E 180) FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert ≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde Stålrør ≤ Ø12mm 9mm gjennomgående PE skumisolasjon FR Rørstruper 1 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen 26/0479-A.2.3-13

ISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 180) FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert ≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde Stålrør ≤ Ø76mm 9mm gjennomgående PE skumisolasjon FR Rørstruper 1 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen 26/0479-A.2.3-14	ISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 180) FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert ≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde Stålrør ≤ Ø76mm 10-30mm gjennomgående PE skumisolasjon FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen 26/0479-A.2.3-15
ISOLERTE KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/C (E 240) FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert ≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde Kobberrør ≤ Ø12mm 9mm gjennomgående elastomerisk eller fenolisk skumisolasjon FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen 26/0479-A.2.3-1	ISOLERTE KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 180) FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert ≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde Kobberrør ≤ Ø54mm 9-18 gjennomgående elastomerisk eller fenolisk skumisolasjon FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen 26/0479-A.2.3-2
ISOLERTE KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 180) FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert ≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde Kobberrør ≤ Ø54mm 19mm gjennomgående elastomerisk skumisolasjon FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen 26/0479-A.2.3-3	ISOLERTE KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 180) FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert ≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde Kobberrør ≤ Ø54mm 20-25mm gjennomgående elastomerisk skumisolasjon FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen 26/0479-A.2.3-4


ISOLERTE KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 180)

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

Kobberrør ≤ Ø54mm

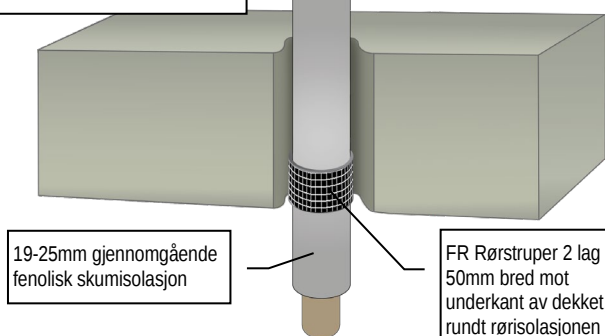

19-25mm gjennomgående fenolisk skumisolasjon

FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen

26/0479-A.2.3-5


ISOLERTE KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 45 C/C (E 45)

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

Kobberrør ≤ Ø159mm

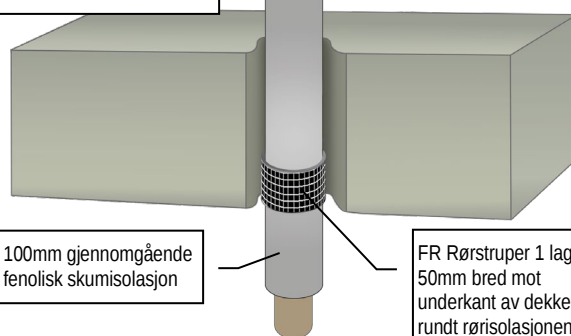

100mm gjennomgående fenolisk skumisolasjon

FR Rørstruper 1 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen

26/0479-A.2.3-6


KOBBER & STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 120)

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

Kobber og stålrør ≤ Ø54mm

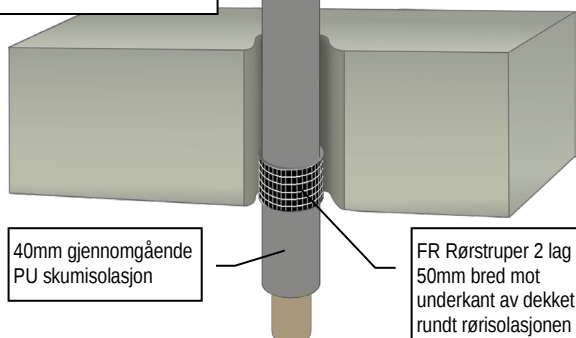

40mm gjennomgående PU skumisolasjon

FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen

26/0479-A.2.3-7


ISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/C (E 240)

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

Alupex rør ≤ Ø16mm

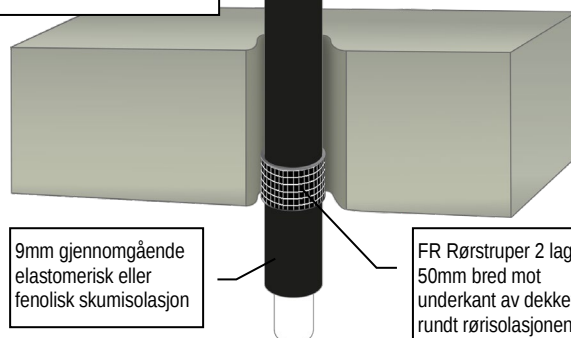

9mm gjennomgående elastomerisk eller fenolisk skumisolasjon

FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen

26/0479-A.2.3-16


ISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/C (E 240)

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

En åpning rundt rørstruperen på 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

Alupex rør ≤ Ø25mm

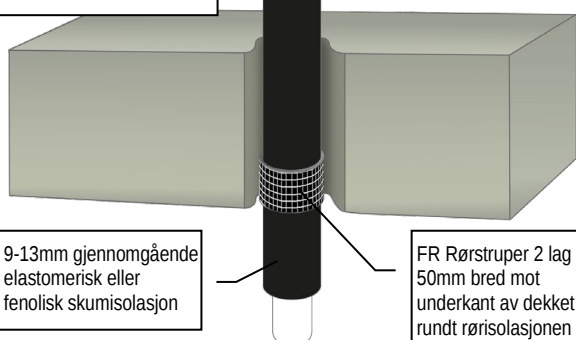

9-13mm gjennomgående elastomerisk eller fenolisk skumisolasjon

FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen

26/0479-A.2.3-17


ISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

Alupex rør ≤ Ø75mm

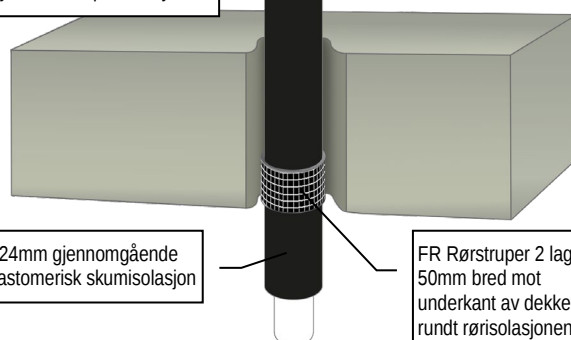

9-24mm gjennomgående elastomerisk skumisolasjon

FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen

26/0479-A.2.3-18


ISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/C (E 180)

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

Alupex rør ≤ Ø75mm

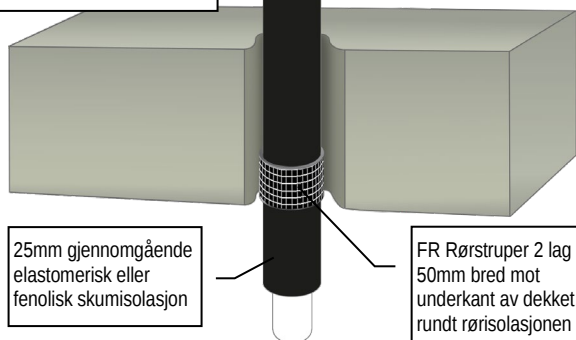

25mm gjennomgående elastomerisk eller fenolisk skumisolasjon

FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen

26/0479-A.2.3-19


LK PAL UNIVERSAL RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 240)

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

Ytre PP trekkerør ≤ Ø42mm med godstykkelse 2,0-2,5mm med indre alupex rør ≤ Ø32mm med godstykkelse 2,0-3,0mm

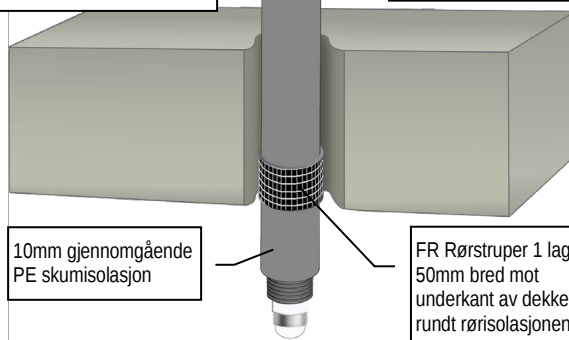

10mm gjennomgående PE skumisolasjon

FR Rørstruper 1 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen


26/0479-A.2.3-20

PVC RØR BRANNMOTSTAND EI 30-240

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

Plastrør

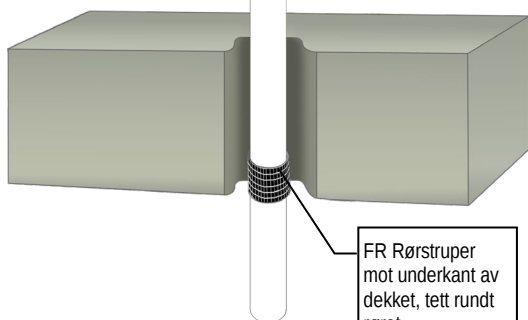

FR Rørstruper mot underkant av dekket, tett rundt røret

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

Gjennomføring	Godstykkelse	FR Rørstruper	Brannmotstand
≤ Ø40mm PVC-U & PVC-C	1,8 – 3,7mm	50 x 1,8mm (1 lag)	EI 120 U/U (E 180 U/U)
≤ Ø80mm PVC-U & PVC-C	1,8 – 5,3mm	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)
≤ Ø110mm PVC-U & PVC-C	2,4 – 6,6mm	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)
≤ Ø125mm PVC-U & PVC-C	4,8 – 7,4mm	50 x 7,2mm (4 lag)	EI 60 U/U (E 60 U/U)
≤ Ø125mm PVC-U & PVC-C	2,6 – 7,4mm	50 x 7,2mm (4 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
≤ Ø160mm PVC-U & PVC-C	9,5mm	75 x 10,8mm (6 lag) *	EI 30 U/U (E 120 U/U)
≤ Ø160mm PVC-U & PVC-C	3,2mm	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
≤ Ø160mm PVC-U & PVC-C	3,3 – 4,4mm	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 90 U/C (E 90 U/C)
≤ Ø160mm PVC-U & PVC-C	4,5 – 9,5mm	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
≤ Ø160mm PVC-U & PVC-C	3,3 – 4,4mm	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 120 C/C (E 120 C/C)
≤ Ø160mm PVC-U & PVC-C	4,5mm	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 240 C/C (E 240 C/C)
≤ Ø200mm PVC-U & PVC-C	4,9 – 11,9mm	75 x 10,8mm (6 lag)	EI 120 C/C (E 120 C/C)
≤ Ø315mm PVC-U & PVC-C	7,7 – 12,1mm	75 x 18,0mm (10 lag)	EI 90 C/C (E 90 C/C)
≤ Ø400mm PVC-U & PVC-C	15,3mm	75 x 28,8mm (16 lag) *	EI 60 C/C (E 60 C/C)

* Kan kun løses med rull


26/0479-A.2.1-1

PE RØR BRANNMOTSTAND EI 60-240

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

Plastrør

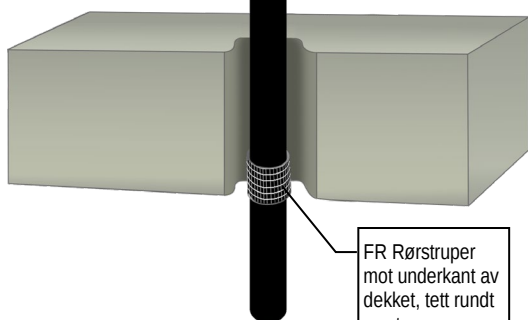

FR Rørstruper mot underkant av dekket, tett rundt røret

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

Gjennomføring	Godstykkelse	FR Rørstruper	Brannmotstand
≤ Ø40mm PE, ABS & SAN+PVC	2,4 – 3,7mm	50 x 1,8mm (1 lag)	EI 240 U/U (E 240 U/U)
≤ Ø110mm PE, ABS & SAN+PVC	3,4 – 10,0mm	75 x 5,4mm (3 lag) *	EI 240 U/U (E 240 U/U)
≤ Ø110mm PE, ABS & SAN+PVC	3,4 – 10,0mm	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
≤ Ø125mm PE, ABS & SAN+PVC	11,4mm	50 x 7,2mm (4 lag)	EI 240 U/U (E 240 U/U)
≤ Ø125mm PE, ABS & SAN+PVC	3,9 – 11,4mm	50 x 7,2mm (4 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)
≤ Ø160mm PE, ABS & SAN+PVC	4,9 – 14,6mm	75 x 7,2mm (4 lag) *	EI 120 U/U (E 120 U/U)
≤ Ø160mm PE, ABS & SAN+PVC	4,9 – 14,6mm	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
≤ Ø200mm PE, ABS & SAN+PVC	6,2 – 18,2mm	75 x 10,8mm (6 lag)	EI 120 C/C (E 120 C/C)
≤ Ø250mm PE, ABS & SAN+PVC	7,8mm	75 x 12,6mm (7 lag)	EI 180 C/C (E 180 C/C)
≤ Ø315mm PE, ABS, SAN+PVC	9,7 – 18,7mm	75 x 18,0mm (10 lag)	EI 60 C/C (E 60 C/C)

* Kan kun løses med rull

26/0479-A.2.1-2

PP RØR BRANNMOTSTAND EI 30-240

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

Plastrør

En åpning rundt rørstruperen på $\leq 10\text{mm}$ er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

FR Rørstruper mot underkant av dekket, tett rundt røret

$\geq 150\text{MM}$ DEKKEKONSTRUKSJONER

Gjennomføring	Godstykkelse	FR Rørstruper	Brannmotstand
$\leq \varnothing 40\text{mm}$ PP	1,8 – 5,5mm	50 x 1,8mm (1 lag)	EI 120 U/U (E 120 U/U)
$\leq \varnothing 110\text{mm}$ PP	9,7 – 10,5mm	50 x 7,2mm (4 lag) *	EI 120 U/U (E 120 U/U)
$\leq \varnothing 110\text{mm}$ PP	2,7 – 6,3mm	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)
$\leq \varnothing 125\text{mm}$ PP	11,4mm	50 x 7,2mm (4 lag)	EI 240 U/U (E 240 U/U)
$\leq \varnothing 125\text{mm}$ PP	3,4 – 11,4mm	50 x 7,2mm (4 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)
$\leq \varnothing 160\text{mm}$ PP	4,9 – 14,6mm	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)
$\leq \varnothing 200\text{mm}$ PP	4,9 – 18,2mm	75 x 10,8mm (6 lag)	EI 240 C/C (E 240 C/C)
$\leq \varnothing 315\text{mm}$ PP	7,7 – 28,6mm	75 x 18,0mm (10 lag)	EI 60 C/C (E 60 C/C)
$\leq \varnothing 400\text{mm}$ PP	22,7mm	75 x 28,8mm (16 lag) *	EI 60 C/C (E 60 C/C)

* Kan kun løses med rull

26/0479-A.2.1-3

ISOLERTE PE RØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/C (E 240)

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

$\geq 150\text{MM}$ DEKKEKONSTRUKSJONER

En åpning rundt rørstruperen på $\leq 10\text{mm}$ er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

PE, ABS eller SAN+PVC rør med godstykkelse 3,0-9,5mm, $\leq \varnothing 68\text{mm}$ inkl. isolasjon

9-50mm gjennomgående elastomerisk eller fenolisk skumisolasjon

FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen

26/0479-A.2.4-1

ISOLERTE PE RØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/C (E 240)

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

$\geq 150\text{MM}$ DEKKEKONSTRUKSJONER

En åpning rundt rørstruperen på $\leq 10\text{mm}$ er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

PE, ABS eller SAN+PVC rør med godstykkelse 3,0-9,5mm, $\leq \varnothing 178\text{mm}$ inkl. isolasjon

9-50mm gjennomgående elastomerisk eller fenolisk skumisolasjon

FR Rørstruper 6 lag 75mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen

26/0479-A.2.4-2

ISOLERTE PE RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

$\geq 150\text{MM}$ DEKKEKONSTRUKSJONER

En åpning rundt rørstruperen på $\leq 10\text{mm}$ er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

PE, ABS eller SAN+PVC rør $\leq \varnothing 160\text{mm}$ med godstykkelse 3,0-9,5mm, og $\leq \varnothing 260\text{mm}$ inkl. isolasjon

9-50mm gjennomgående elastomerisk eller fenolisk skumisolasjon

FR Rørstruper på rull 10 lag 75mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen

26/0479-A.2.4-3

ISOLERTE PP RØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/C (E 240)

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

$\geq 150\text{MM}$ DEKKEKONSTRUKSJONER

En åpning rundt rørstruperen på $\leq 10\text{mm}$ er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

PP rør med godstykkelse 1,8-9,1mm, $\leq \varnothing 68\text{mm}$ inkl. isolasjon

9-50mm gjennomgående elastomerisk eller fenolisk skumisolasjon

FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen

26/0479-A.2.4-4


ISOLERTE PP RØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/C (E 240)

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

PP rør med godstykkelse 1,8-9,1mm, ≤ Ø178mm inkl. isolasjon

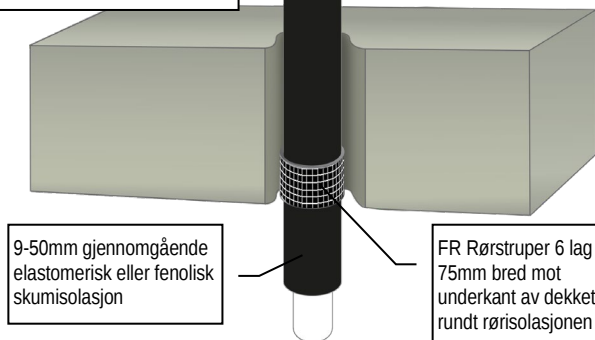

9-50mm gjennomgående elastomerisk eller fenolisk skumisolasjon

FR Rørstruper 6 lag 75mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen

26/0479-A.2.4-5


ISOLERTE PP RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

PP rør ≤ Ø160mm med godstykkelse 1,8-9,1mm, og ≤ Ø260mm inkl. isolasjon

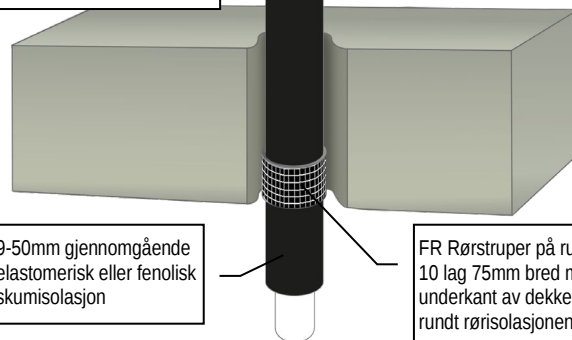

9-50mm gjennomgående elastomerisk eller fenolisk skumisolasjon

FR Rørstruper på rull 10 lag 75mm bred mot underkant av dekket, tett rundt rørisolasjonen

26/0479-A.2.4-6


PLAST TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 120 U/C (E 120)

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

PVC-U & PVC-C rør ≤ Ø110mm med godstykkelse 2,4-6,6mm

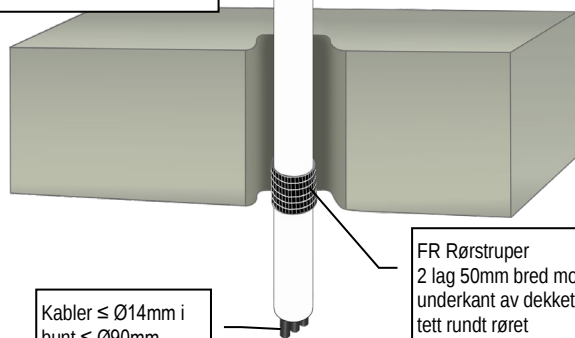

Kabler ≤ Ø14mm i bunt ≤ Ø90mm

FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt røret

26/0479-A.2.1-5


PLAST TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/C (E 120)

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

PE, ABS & SAN+PVC rør ≤ Ø110mm med godstykkelse 2,7-10,0mm

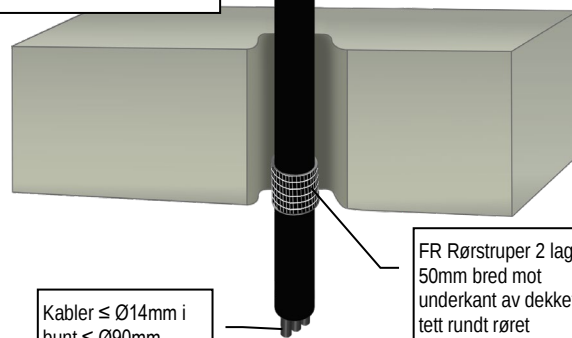

Kabler ≤ Ø14mm i bunt ≤ Ø90mm

FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt røret

26/0479-A.2.1-6


PLAST TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/C (E 60)

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

PP rør ≤ Ø110mm med godstykkelse 3,4-6,3mm

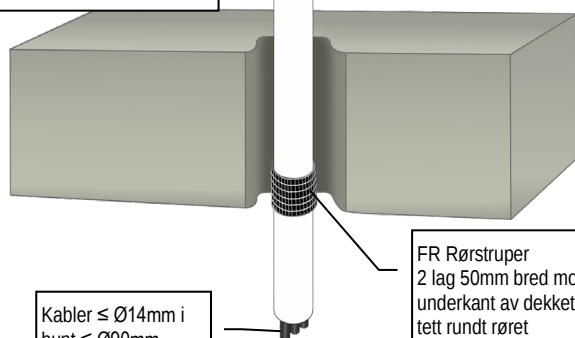

Kabler ≤ Ø14mm i bunt ≤ Ø90mm

FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt røret

26/0479-A.2.1-7


PLASTRØR & TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/U (E 90)

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

PE rør ≤ Ø32mm og PVC & PP rør ≤ Ø20mm, singel eller i bunt ≤ Ø110mm, med eller uten kabler ≤ Ø14mm, single eller i bunter

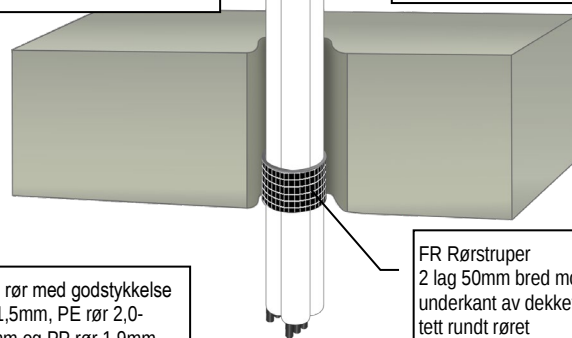


PVC rør med godstykkelse 1,0-1,5mm, PE rør 2,0-2,3mm og PP rør 1,9mm

FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt røret

26/0479-A.2.1-4

KOMPOSITT AQUATHERM GREEN SDR9 PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 240

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

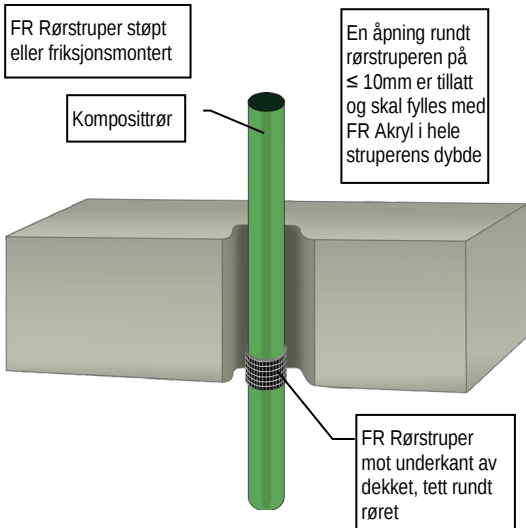


Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 32mm Aquatherm Green SDR9 rør	50 x 1,8mm (1 lag)	EI 240 C/C (E 240 C/C)
Ø 40mm Aquatherm Green SDR9 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 C/C (E 240 C/C)
Ø 50mm Aquatherm Green SDR9 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 C/C (E 240 C/C)
Ø 63mm Aquatherm Green SDR9 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 C/C (E 240 C/C)
Ø 75mm Aquatherm Green SDR9 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 C/C (E 240 C/C)
Ø 90mm Aquatherm Green SDR9 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 C/C (E 240 C/C)
Ø 110mm Aquatherm Green SDR9 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 C/C (E 240 C/C)

26/0479-A.2.2-5

KOMPOSITT BLUEPOWER PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 120 – 240

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

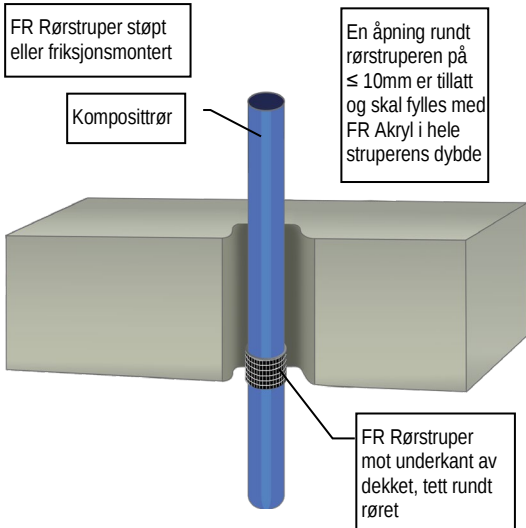


Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 32mm BluePower rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 U/U (E 240 U/U)
Ø 40mm BluePower rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 U/U (E 240 U/U)
Ø 50mm BluePower rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 U/U (E 240 U/U)
Ø 75mm BluePower rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 90mm BluePower rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 110mm BluePower rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 125mm BluePower rør	50 x 7,2mm (4 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 160mm BluePower rør	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)

26/0479-A.2.2-8

KOMPOSITT GEBERIT SILENT-PP PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 120-240

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

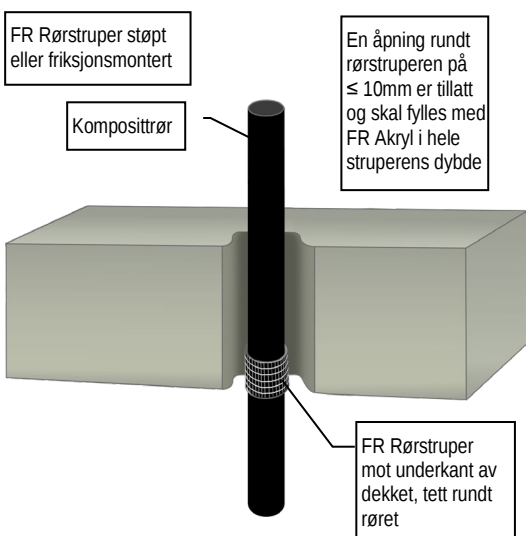


Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 32mm Geberit Silent-PP rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/U (E 120 U/U)
Ø 40mm Geberit Silent-PP rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/U (E 120 U/U)
Ø 50mm Geberit Silent-PP rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/U (E 120 U/U)
Ø 75mm Geberit Silent-PP rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 90mm Geberit Silent-PP rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 110mm Geberit Silent-PP rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 125mm Geberit Silent-PP rør	50 x 10,8mm (6 lag) *	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 160mm Geberit Silent-PP rør	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)

* Kan kun løses med rull

26/0479-A.2.2-7

KOMPOSITT HULIOT ULTRA SILENT PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 60-240

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

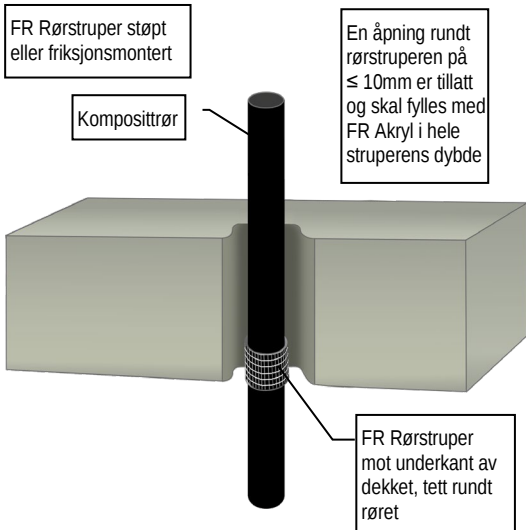


Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 32mm Huliota Ultra Silent rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 60 U/U (E 240 U/U)
Ø 40mm Huliota Ultra Silent rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 60 U/U (E 240 U/U)
Ø 50mm Huliota Ultra Silent rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 60 U/U (E 240 U/U)
Ø 75mm Huliota Ultra Silent rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 180 U/C (E 240 U/C)
Ø 90mm Huliota Ultra Silent rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 180 U/C (E 240 U/C)
Ø 110mm Huliota Ultra Silent rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 180 U/C (E 240 U/C)
Ø 125mm Huliota Ultra Silent rør	50 x 10,8mm (6 lag) *	EI 180 U/C (E 240 U/C)
Ø 160mm Huliota Ultra Silent rør	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 180 U/C (E 240 U/C)
Ø 200mm Huliota Ultra Silent rør	75 x 10,8mm (6 lag)	EI 240 C/C (E 240 C/C)

* Kan kun løses med rull

26/0479-A.2.2-11

KOMPOSITT POLO-KAL NG PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 180 – 240

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

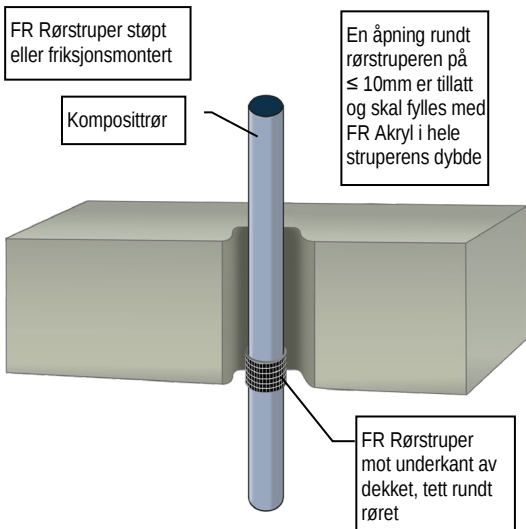


Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 32mm Polo-Kal NG rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 180 U/C (E 240 U/C)
Ø 40mm Polo-Kal NG rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 180 U/C (E 240 U/C)
Ø 50mm Polo-Kal NG rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 180 U/C (E 240 U/C)
Ø 75mm Polo-Kal NG rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 180 U/C (E 180 U/C)
Ø 90mm Polo-Kal NG rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 180 U/C (E 180 U/C)
Ø 110mm Polo-Kal NG rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 180 U/C (E 180 U/C)
Ø 125mm Polo-Kal NG rør	50 x 7,2mm (4 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)
Ø 160mm Polo-Kal NG rør	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)

26/0479-A.2.2-4

KOMPOSITT REHAU RAUPIANO PLUS PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 120

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

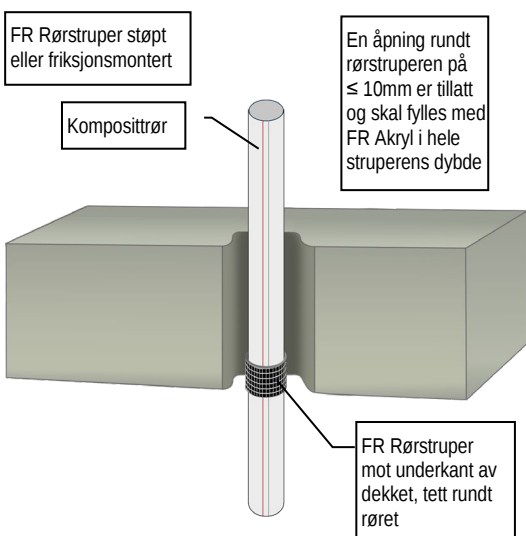


Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 40mm Rehau Raupiano Plus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/U (E 120 U/U)
Ø 50mm Rehau Raupiano Plus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/U (E 120 U/U)
Ø 75mm Rehau Raupiano Plus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 90mm Rehau Raupiano Plus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 110mm Rehau Raupiano Plus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 125mm Rehau Raupiano Plus rør	50 x 7,2mm (4 lag)	EI 120 U/C (E 240 U/C)
Ø 160mm Rehau Raupiano Plus rør	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)

26/0479-A.2.2-3

KOMPOSITT UPONOR DECIBEL PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 120

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

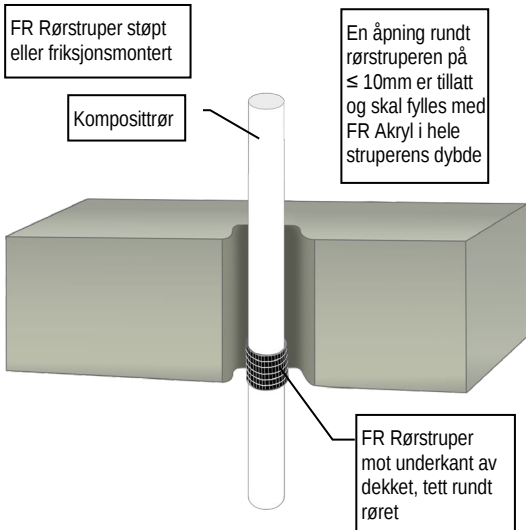


Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 50mm Uponor Decibel rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/U (E 120 U/U)
Ø 75mm Uponor Decibel rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 110mm Uponor Decibel rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)

26/0479-A.2.2-9

KOMPOSITT VALSIR BLACKFIRE PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 120-240

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

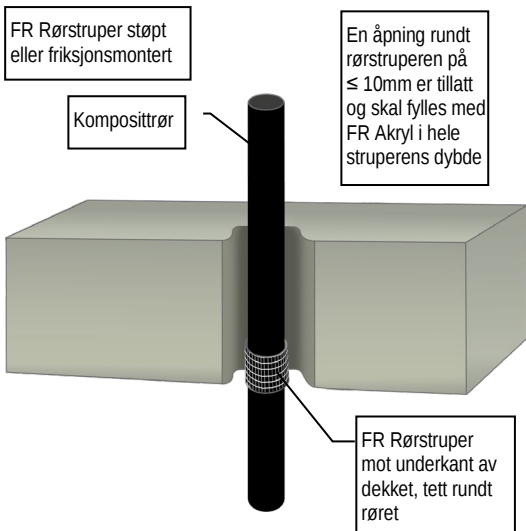


Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 32mm Valsir Blackfire rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 240 U/U)
Ø 40mm Valsir Blackfire rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 240 U/U)
Ø 50mm Valsir Blackfire rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 240 U/U)
Ø 75mm Valsir Blackfire rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 90mm Valsir Blackfire rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 110mm Valsir Blackfire rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)
Ø 125mm Valsir Blackfire rør	50 x 10,8mm (6 lag) *	EI 240 U/C (E 240 U/C)
Ø 160mm Valsir Blackfire rør	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)

* Kan kun løses med rull

26/0479-A.2.2-13

KOMPOSITT VALSIR PP3 PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 120 – 240

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

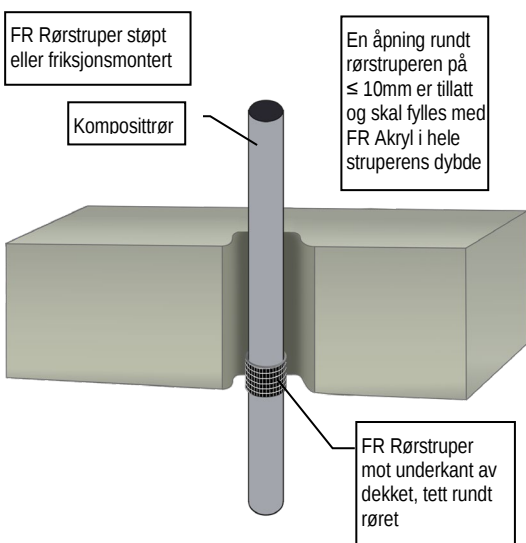


Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 32mm Valsir PP3 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 240 U/U)
Ø 40mm Valsir PP3 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 240 U/U)
Ø 50mm Valsir PP3 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 240 U/U)
Ø 75mm Valsir PP3 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 90mm Valsir PP3 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 110mm Valsir PP3 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)
Ø 125mm Valsir PP3 rør	50 x 10,8mm (6 lag) *	EI 240 U/C (E 240 U/C)
Ø 160mm Valsir PP3 rør	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)

* Kan kun løses med rull

26/0479-A.2.2-12

KOMPOSITT VALSIR TRIPLUS PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 120-240

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

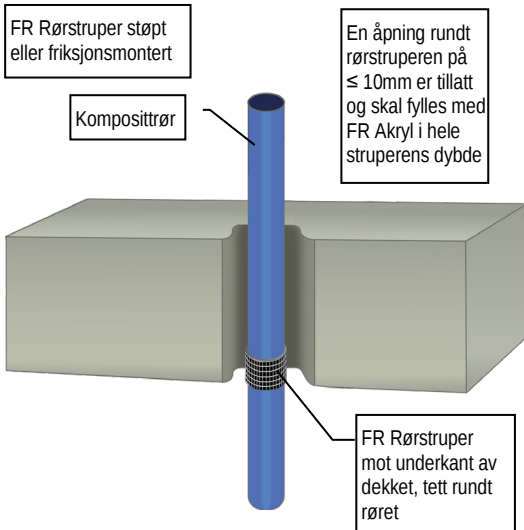


Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 32mm Valsir Triplus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 240 U/U)
Ø 40mm Valsir Triplus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 240 U/U)
Ø 50mm Valsir Triplus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 240 U/U)
Ø 75mm Valsir Triplus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 90mm Valsir Triplus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 110mm Valsir Triplus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)
Ø 125mm Valsir Triplus rør	50 x 10,8mm (6 lag) *	EI 240 U/C (E 240 U/C)
Ø 160mm Valsir Triplus rør	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)

* Kan kun løses med rull

26/0479-A.2.2-14

KOMPOSITT WAVIN AS+ PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 60-240

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

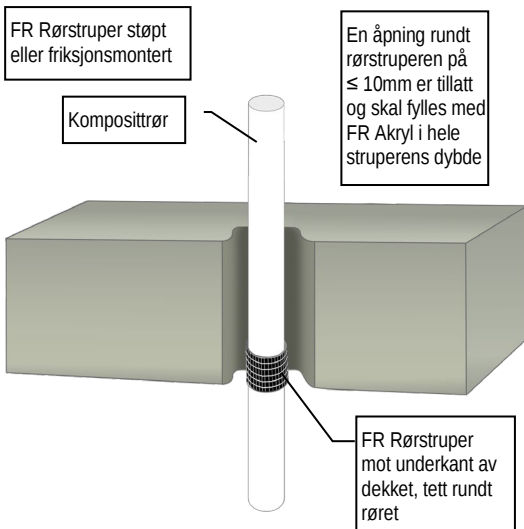


Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 50mm Wavin AS+ rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 60 U/U (E 120 U/U)
Ø 50mm Wavin AS+ rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)
Ø 75mm Wavin AS+ rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 60 U/C (E 120 U/C)
Ø 75mm Wavin AS+ rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 C/C (E 240 C/C)
Ø 90mm Wavin AS+ rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 60 U/C (E 120 U/C)
Ø 90mm Wavin AS+ rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 C/C (E 240 C/C)
Ø 110mm Wavin AS+ rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 60 U/C (E 120 U/C)
Ø 110mm Wavin AS+ rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 C/C (E 240 C/C)
Ø 125mm Wavin AS+ rør	75 x 10,8mm (6 lag) *	EI 240 C/C (E 240 C/C)
Ø 160mm Wavin AS+ rør	75 x 10,8mm (6 lag) *	EI 240 C/C (E 240 C/C)
Ø 200mm Wavin AS+ rør	75 x 10,8mm (6 lag)	EI 240 C/C (E 240 C/C)

* Kan kun løses med rull

26/0479-A.2.2-10

KOMPOSITT WAVIN SITECH PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 120

≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER

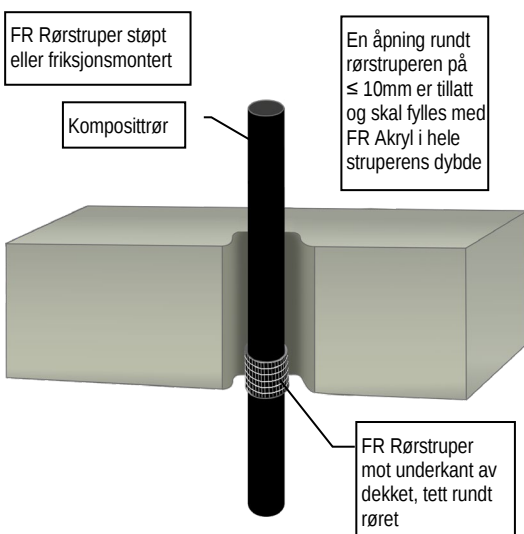


Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 32mm Wavin SiTech rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/U (E 120 U/U)
Ø 40mm Wavin SiTech rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/U (E 120 U/U)
Ø 50mm Wavin SiTech rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/U (E 120 U/U)
Ø 75mm Wavin SiTech rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 90mm Wavin SiTech rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 110mm Wavin SiTech rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)

26/0479-A.2.2-6

PEX RØR-I-RØR SYSTEM BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120) FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert ≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde PEX rør ≤ Ø54mm FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt røret 26/0479-A.2.2-1	PEX RØR-I-RØR SYSTEM BRANNMOTSTAND EI 240 C/C (E 240) FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert ≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde PEX rør ≤ Ø25mm, singel eller i bunt ≤ Ø50mm FR Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant av dekket, tett rundt røret 26/0479-A.2.2-2
ISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 120) ≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde 13mm gjennomgående elastomerisk eller PE skumisolasjon Stålrør ≤ Ø40mm FR Rørstruper 1 lag 50mm bred på begge sider, tett rundt rørisolasjon 26/0479-A.1.4-3	ISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/U (E 120) ≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde 13-32mm gjennomgående elastomerisk eller PE skumisolasjon Stålrør ≤ Ø165mm FR Rørstruper 2 lag 50mm bred på begge sider, tett rundt rørisolasjon 26/0479-A.1.4-4
ISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 90) ≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde 32-50mm gjennomgående elastomerisk eller PE skumisolasjon Stålrør ≤ Ø324mm FR Rørstruper 3 lag 50mm bred på begge sider, tett rundt rørisolasjon 26/0479-A.1.4-5	ISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 90) ≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde 15mm gjennomgående fenolisk skumisolasjon Stålrør ≤ Ø16mm FR Rørstruper 1 lag 50mm bred på begge sider, tett rundt rørisolasjon 26/0479-A.1.4-1


ISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 90) ≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert 25-100mm gjennomgående fenolisk skumisolasjon Stålrør ≤ Ø273mm En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde FR Rørstruper 1 lag 50mm bred på begge sider, tett rundt rørisolasjon 26/0479-A.1.4-2	ISOLERTE KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 120) ≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert 13-25mm gjennomgående elastomerisk eller PE skumisolasjon Kobberør ≤ Ø54mm En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde FR Rørstruper 2 lag 50mm bred på begge sider, tett rundt rørisolasjon 26/0479-A.1.4-6
ISOLERTE KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 120) ≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert 15mm gjennomgående fenolisk skumisolasjon Kobberør ≤ Ø15mm En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde FR Rørstruper 1 lag 50mm bred på begge sider, tett rundt rørisolasjon 26/0479-A.1.4-7	ISOLERTE KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60) ≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert 34-100mm gjennomgående fenolisk skumisolasjon Kobberør ≤ Ø54mm En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde FR Rørstruper 1 lag 50mm bred på begge sider, tett rundt rørisolasjon 26/0479-A.1.4-8
ISOLERTE KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 30 C/C (E 120) ≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert 15mm gjennomgående fenolisk skumisolasjon Kobberør ≤ Ø159mm En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde FR Rørstruper 1 lag 50mm bred på begge sider, tett rundt rørisolasjon 26/0479-A.1.4-9	ISOLERTE KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 30 C/C (E 60) ≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert 16-99mm gjennomgående fenolisk skumisolasjon Kobberør ≤ Ø159mm En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde FR Rørstruper 1 lag 50mm bred på begge sider, tett rundt rørisolasjon 26/0479-A.1.4-10

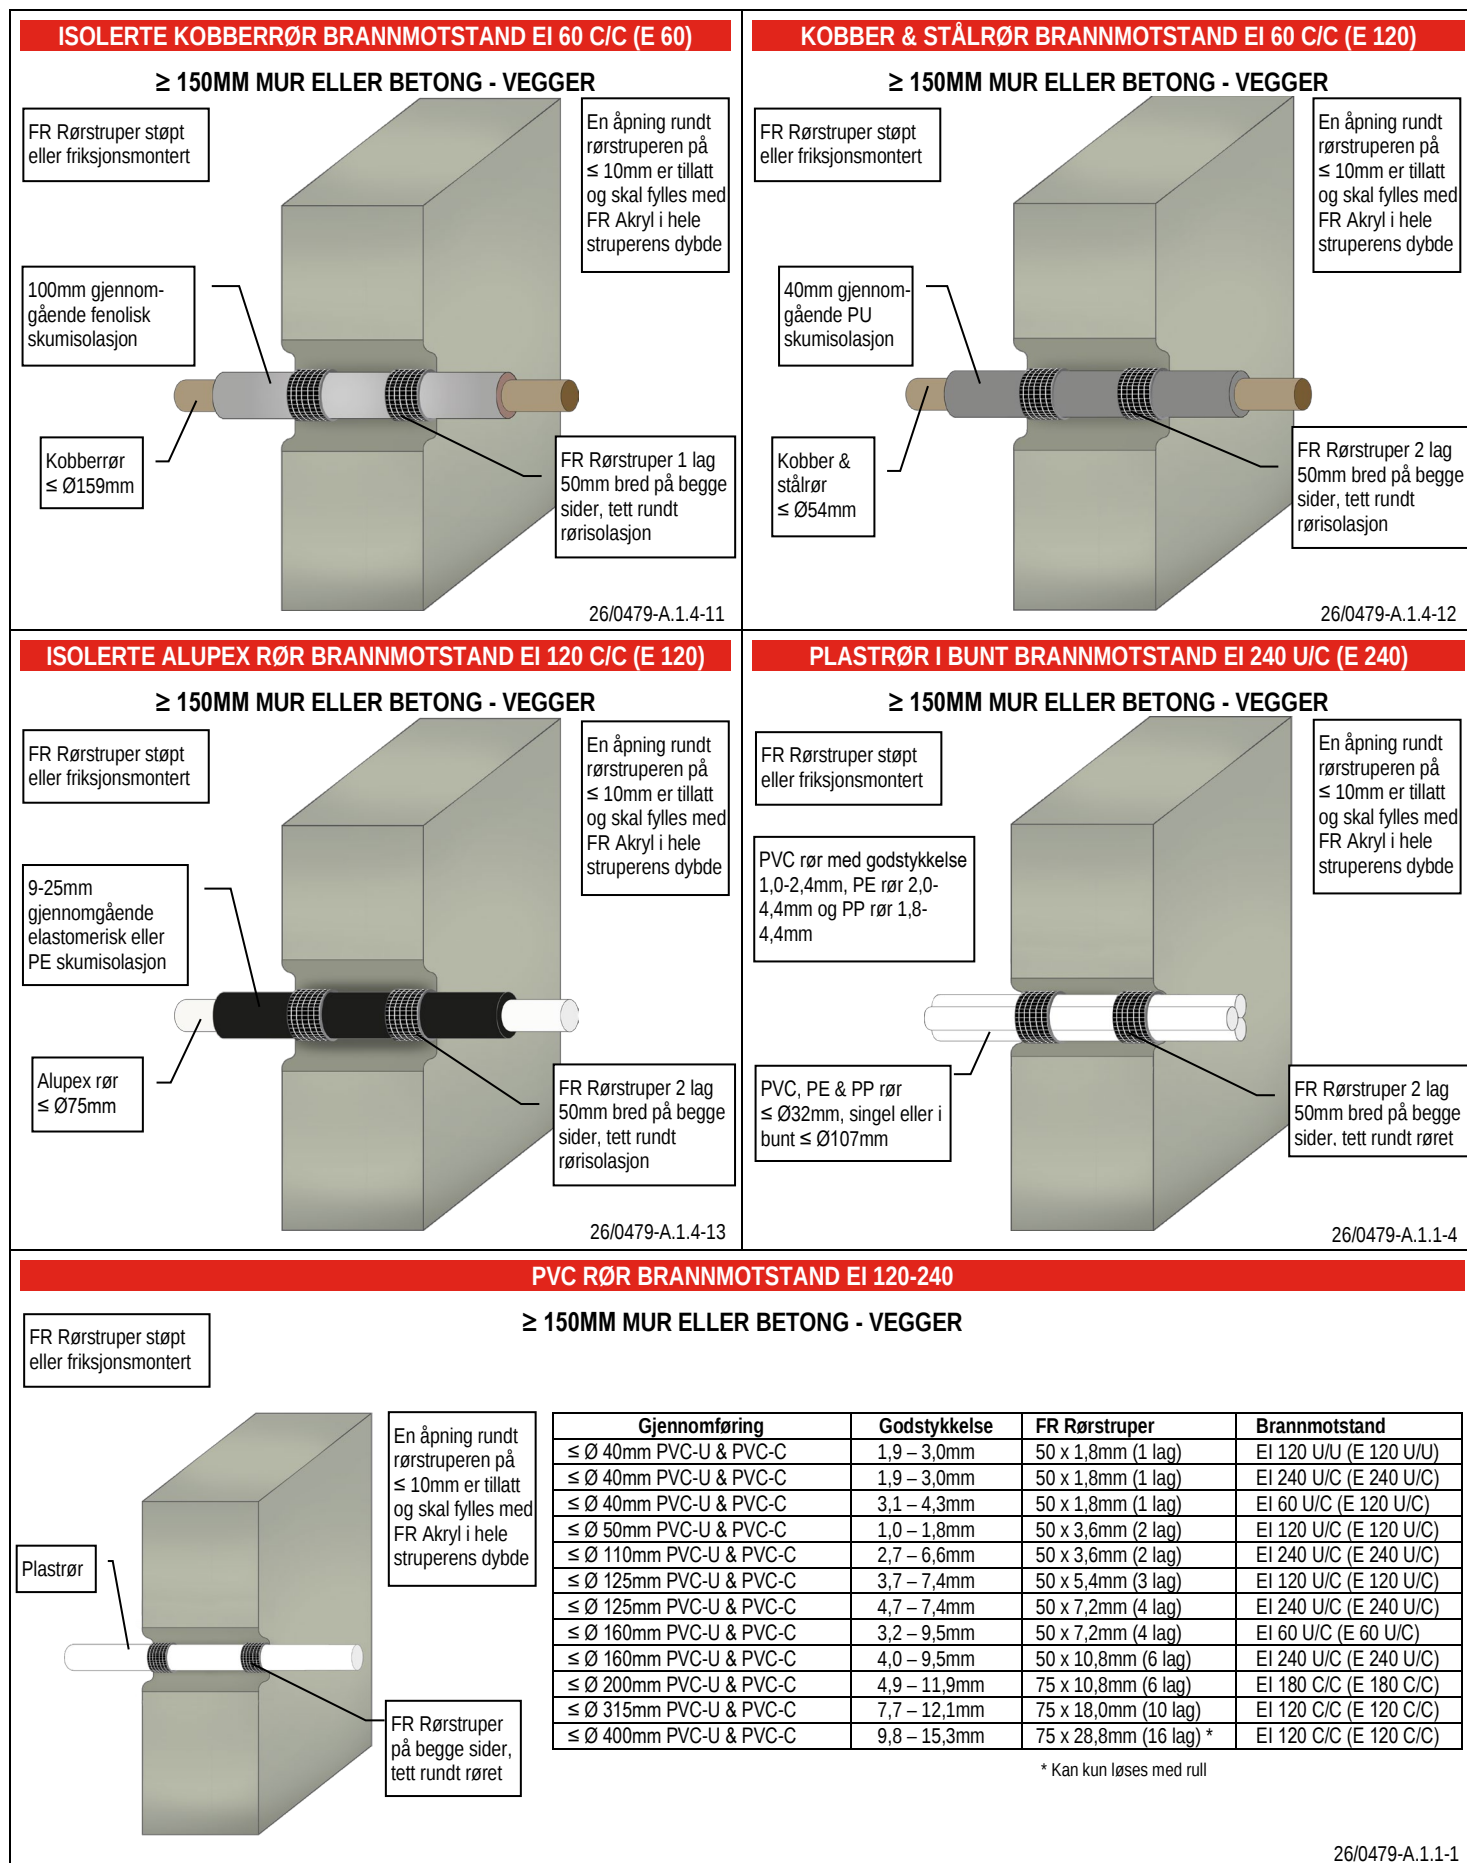

PE RØR BRANNMOTSTAND EI 120-240

≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

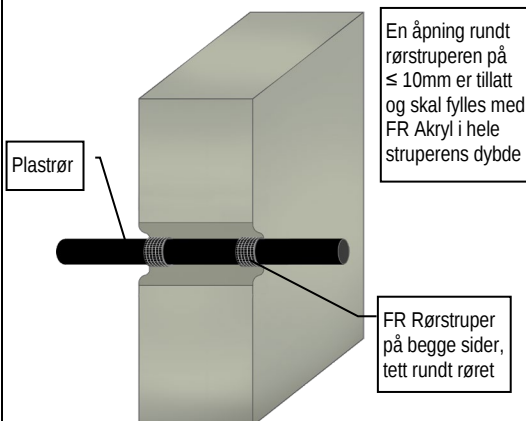

Gjennomføring	Godstykkelse	FR Rørstruper	Brannmotstand
≤ Ø 40mm PE, ABS & SAN+PVC	2,4 – 3,7mm	50 x 1,8mm (1 lag)	EI 120 U/U (E 120 U/U)
≤ Ø 40mm PE, ABS & SAN+PVC	2,4 – 4,6mm	50 x 1,8mm (1 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)
≤ Ø 110mm PE, ABS & SAN+PVC	3,4 – 10,0mm	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)
≤ Ø 125mm PE, ABS & SAN+PVC	4,8 – 12,0mm	50 x 5,4mm (3 lag)	EI 90 U/C (E 120 U/C)
≤ Ø 125mm PE, ABS & SAN+PVC	3,9 – 7,4mm	50 x 7,2mm (4 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)
≤ Ø 160mm PE, ABS & SAN+PVC	4,9 – 9,5mm	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)
≤ Ø 160mm PE, ABS & SAN+PVC	9,6 – 14,6mm	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 60 U/C (E 90 U/C)
≤ Ø 160mm PE, ABS & SAN+PVC	9,6 – 14,6mm	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 120 C/C (E 120 C/C)
≤ Ø 200mm PE, ABS & SAN+PVC	4,9 – 18,2mm	75 x 10,8mm (6 lag)	EI 180 C/C (E 180 C/C)
≤ Ø 315mm PE, ABS & SAN+PVC	18,7 – 28,5mm	75 x 18,0mm (10 lag)	EI 60 C/C (E 180 C/C)
≤ Ø 315mm PE, ABS & SAN+PVC	28,6mm	75 x 18,0mm (10 lag)	EI 120 C/C (E 180 C/C)
≤ Ø 400mm PE, ABS & SAN+PVC	9,8 – 23,6mm	75 x 28,8mm (16 lag) *	EI 30 C/C (E 30 C/C)
≤ Ø 400mm PE, ABS & SAN+PVC	23,7 – 36,2mm	75 x 28,8mm (16 lag) *	EI 60 C/C (E 60 C/C)
≤ Ø 400mm PE, ABS & SAN+PVC	36,3mm	75 x 28,8mm (16 lag) *	EI 120 C/C (E 120 C/C)


* Kan kun løses med rull

26/0479-A.1.1-2

PP RØR BRANNMOTSTAND EI 120-240

≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

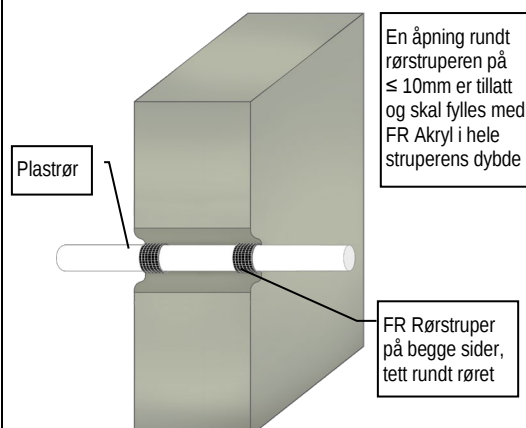

Gjennomføring	Godstykkelse	FR Rørstruper	Brannmotstand
≤ Ø 40mm PP	1,8 – 5,5mm	50 x 1,8mm (1 lag)	EI 120 U/U (E 120 U/U)
≤ Ø 40mm PP	1,8 – 5,5mm	50 x 1,8mm (1 lag)	EI 240 U/C (E 240 U/C)
≤ Ø 110mm PP	2,7 – 15,1mm	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/U (E 90 U/U)
≤ Ø 110mm PP	2,7 – 10,0mm	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 240 C/C (E 240 C/C)
≤ Ø 125mm PP	3,1 – 17,1mm	50 x 5,4mm (3 lag)	EI 90 U/C (E 120 U/C)
≤ Ø 125mm PP	3,1 – 11,4mm	50 x 7,2mm (4 lag)	EI 240 C/C (E 240 C/C)
≤ Ø 160mm PP	4,9 – 21,9mm	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 60 U/C (E 60 U/C)
≤ Ø 160mm PP	4,9 – 14,6mm	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 240 C/C (E 240 C/C)
≤ Ø 200mm PP	4,9 – 18,2mm	75 x 10,8mm (6 lag)	EI 180 C/C (E 180 C/C)
≤ Ø 315mm PP	12,1 – 28,5mm	50 x 18,0mm (10 lag)	EI 30 C/C (E 30 C/C)
≤ Ø 315mm PP	28,6mm	50 x 18,0mm (10 lag)	EI 60 C/C (E 60 C/C)
≤ Ø 400mm PP	22,7mm	50 x 28,8mm (16 lag) *	EI 45 C/C (E 45 C/C)

* Kan kun løses med rull

26/0479-A.1.1-3


PLAST TREKKERØR I BUNT BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 90)

≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

PVC rør med godstykkelse 1,0-2,4mm, PE rør 2,0-3,7mm og PP rør 1,8-2,0mm

PVC, PE & PP rør ≤ Ø32mm i bunt ≤ Ø110mm, med kabler ≤ Ø14mm singel eller i bunt

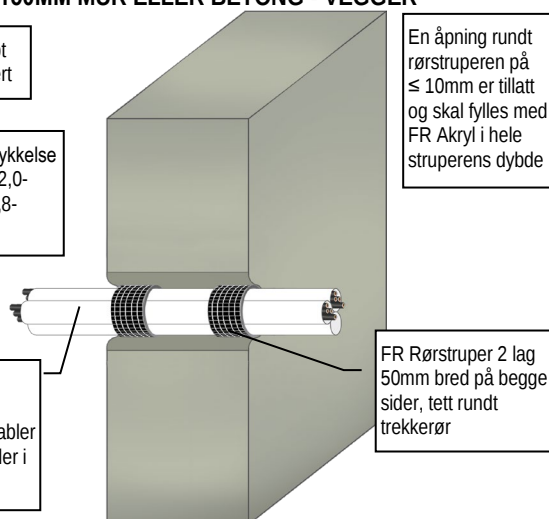

26/0479-A.1.1-6


PLAST TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 120 U/C (E 120)

≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

PVC rør med godstykkelse 1,0-6,6mm, PE rør 2,0-10,0mm eller PP rør 1,8-10,0mm

PVC, PE eller PP rør ≤ Ø110mm, med kabler ≤ Ø14mm singel eller i bunt

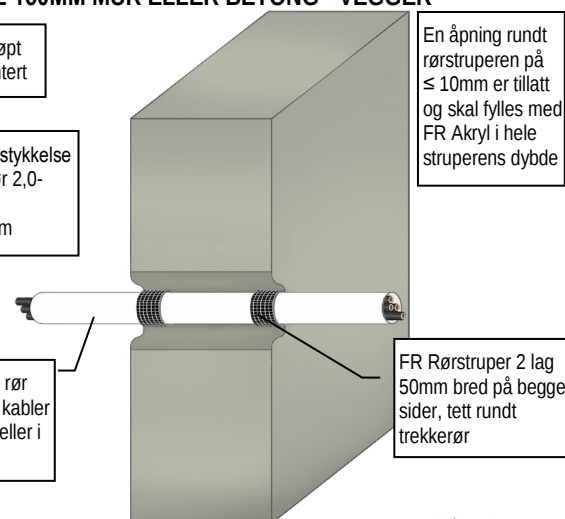

26/0479-A.1.1-5


ISOLERTE PE RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60) ≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert 9-50mm gjennomgående elastomerisk eller PE skumisolasjon PE, ABS eller SAN+PVC rør med godstykkelse 3,0-9,5mm, ≤ Ø68mm inkl. isolasjon En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde FR Rørstruper 2 lag 50mm bred på begge sider, tett rundt rørisolasjon 26/0479-A.1.4-14	ISOLERTE PE RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60) ≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert 9-50mm gjennomgående elastomerisk eller PE skumisolasjon PE, ABS eller SAN+PVC rør med godstykkelse 3,0-9,5mm, ≤ Ø178mm inkl. isolasjon En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde FR Rørstruper 6 lag 50mm bred på begge sider, tett rundt rørisolasjon 26/0479-A.1.4-15
ISOLERTE PE RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60) ≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert 9-50mm gjennomgående elastomerisk eller PE skumisolasjon PE, ABS eller SAN+PVC rør ≤ Ø160mm med godstykkelse 3,0-9,5mm, og ≤ Ø260mm inkl. isolasjon En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde FR Rørstruper på rull 10 lag 50mm bred på begge sider, tett rundt rørisolasjon 26/0479-A.1.4-16	ISOLERTE PP RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60) ≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert 9-50mm gjennomgående elastomerisk eller PE skumisolasjon PP rør med godstykkelse 1,8-14,6mm, ≤ Ø68mm inkl. isolasjon En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde FR Rørstruper 2 lag 50mm bred på begge sider, tett rundt rørisolasjon 26/0479-A.1.4-17
ISOLERTE PP RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60) ≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert 9-50mm gjennomgående elastomerisk eller PE skumisolasjon PP rør med godstykkelse 1,8-14,6mm, ≤ Ø178mm inkl. isolasjon En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde FR Rørstruper 6 lag 50mm bred på begge sider, tett rundt rørisolasjon 26/0479-A.1.4-18	ISOLERTE PP RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60) ≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert 9-50mm gjennomgående elastomerisk eller PE skumisolasjon PP rør ≤ Ø160mm med godstykkelse 1,8-14,6mm, og ≤ Ø260mm inkl. isolasjon En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde FR Rørstruper på rull 10 lag 50mm bred på begge sider, tett rundt rørisolasjon 26/0479-A.1.4-19

KOMPOSITT AQUATHERM GREEN SDR9 PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 90

≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

Kompositt-rør

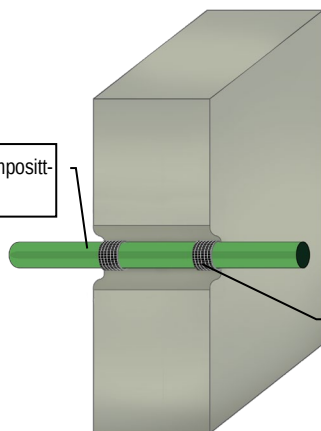

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

FR Rørstruper på begge sider, tett rundt røret

Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 32mm Aquatherm Green SDR9 rør	50 x 1,8mm (1 lag)	EI 90 C/C (E 120 C/C)
Ø 40mm Aquatherm Green SDR9 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 C/C (E 120 C/C)
Ø 50mm Aquatherm Green SDR9 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 C/C (E 120 C/C)
Ø 63mm Aquatherm Green SDR9 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 C/C (E 120 C/C)
Ø 75mm Aquatherm Green SDR9 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 C/C (E 120 C/C)
Ø 90mm Aquatherm Green SDR9 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 C/C (E 120 C/C)
Ø 110mm Aquatherm Green SDR9 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 C/C (E 120 C/C)


26/0479-A.1.2-7

KOMPOSITT BLUEPOWER PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 90

≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

Kompositt-rør

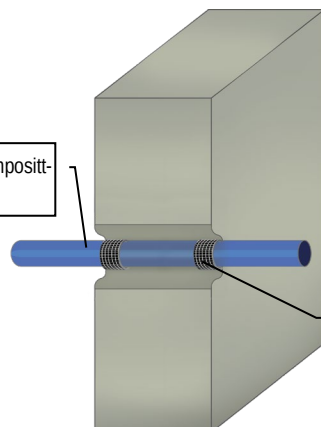

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

FR Rørstruper på begge sider, tett rundt røret

Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 32mm BluePower rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/U (E 90 U/U)
Ø 40mm BluePower rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/U (E 90 U/U)
Ø 50mm BluePower rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/U (E 90 U/U)
Ø 75mm BluePower rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 C/U (E 90 C/U)
Ø 90mm BluePower rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 C/U (E 90 C/U)
Ø 110mm BluePower rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 C/U (E 90 C/U)
Ø 125mm BluePower rør	50 x 10,8mm (6 lag) *	EI 90 U/C (E 90 U/C)
Ø 160mm BluePower rør	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 90 U/C (E 90 U/C)

* Kan kun løses med rull


26/0479-A.1.2-4

KOMPOSITT GEBERIT SILENT-PP RØR BRANNMOTSTAND EI 90-120

≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

Kompositt-rør

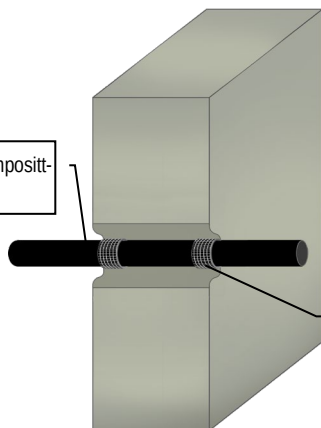

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

FR Rørstruper på begge sider, tett rundt røret

Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 32mm Geberit Silent-PP rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/U (E 120 U/U)
Ø 40mm Geberit Silent-PP rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/U (E 120 U/U)
Ø 50mm Geberit Silent-PP rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/U (E 120 U/U)
Ø 75mm Geberit Silent-PP rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 90mm Geberit Silent-PP rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 110mm Geberit Silent-PP rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 125mm Geberit Silent-PP rør	50 x 10,8mm (6 lag) *	EI 90 U/C (E 90 U/C)
Ø 160mm Geberit Silent-PP rør	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 90 U/C (E 90 U/C)


* Kan kun løses med rull

26/0479-A.1.2-10

KOMPOSITT HULIOT ULTRA SILENT RØR BRANNMOTSTAND EI 90

≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

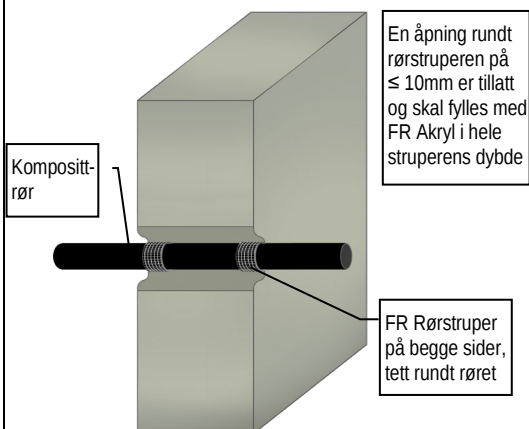

Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 32mm Huliote Ultra Silent rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/U (E 120 U/U)
Ø 40mm Huliote Ultra Silent rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/U (E 120 U/U)
Ø 50mm Huliote Ultra Silent rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/U (E 120 U/U)
Ø 75mm Huliote Ultra Silent rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/C (E 90 U/C)
Ø 90mm Huliote Ultra Silent rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/C (E 90 U/C)
Ø 110mm Huliote Ultra Silent rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/C (E 90 U/C)
Ø 125mm Huliote Ultra Silent rør	50 x 10,8mm (6 lag) *	EI 90 U/C (E 90 U/C)
Ø 160mm Huliote Ultra Silent rør	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 90 U/C (E 120 C/C)
Ø 200mm Huliote Ultra Silent rør	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 90 C/C (E 120 C/C)


* Kan kun løses med rull

26/0479-A.1.2-11

KOMPOSITT POLO-KAL NG PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 120

≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

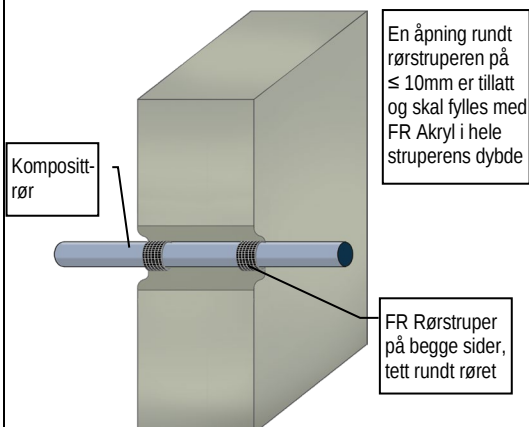


Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 32mm Polo-Kal NG rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/U (E 120 U/U)
Ø 40mm Polo-Kal NG rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/U (E 120 U/U)
Ø 50mm Polo-Kal NG rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/U (E 120 U/U)
Ø 75mm Polo-Kal NG rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 90mm Polo-Kal NG rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 110mm Polo-Kal NG rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 125mm Polo-Kal NG rør	50 x 7,2mm (4 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 160mm Polo-Kal NG rør	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)

26/0479-A.1.2-6

KOMPOSITT REHAU RAUPIANO PLUS PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 120

≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

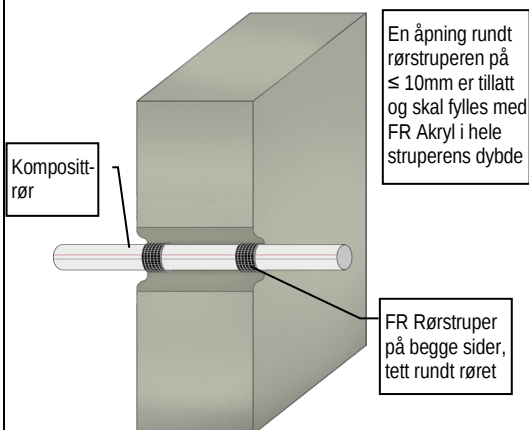

Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 40mm Rehau Raupiano Plus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/U (E 120 U/U)
Ø 50mm Rehau Raupiano Plus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/U (E 120 U/U)
Ø 75mm Rehau Raupiano Plus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 90mm Rehau Raupiano Plus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 110mm Rehau Raupiano Plus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 125mm Rehau Raupiano Plus rør	50 x 7,2mm (4 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 160mm Rehau Raupiano Plus rør	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)


26/0479-A.1.2-5

KOMPOSITT UPONOR DECIBEL PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 90

≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

Kompositt-rør

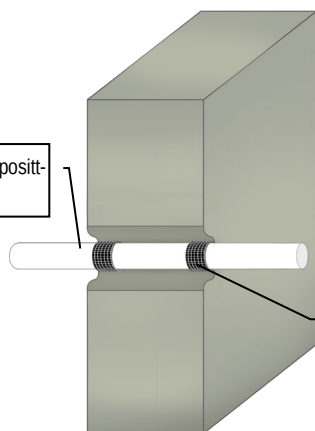

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

FR Rørstruper på begge sider, tett rundt røret

Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 50mm Uponor Decibel rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/U (E 90 U/U)
Ø 75mm Uponor Decibel rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/C (E 90 U/C)
Ø 110mm Uponor Decibel rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/C (E 90 U/C)


26/0479-A.1.2-3

KOMPOSITT VALSIR BLACKFIRE RØR BRANNMOTSTAND EI 0-120

≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

Kompositt-rør

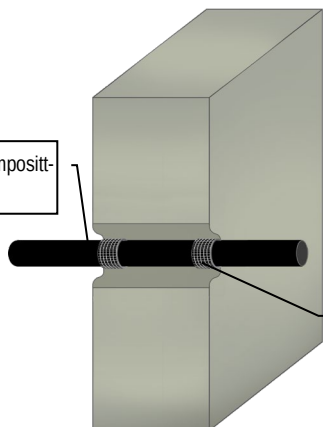

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

FR Rørstruper på begge sider, tett rundt røret

Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 32mm Valsir Blackfire rør	50 x 3,6mm (2 lag)	(E 120 U/U)
Ø 40mm Valsir Blackfire rør	50 x 3,6mm (2 lag)	(E 120 U/U)
Ø 50mm Valsir Blackfire rør	50 x 3,6mm (2 lag)	(E 120 U/U)
Ø 75mm Valsir Blackfire rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 90mm Valsir Blackfire rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 110mm Valsir Blackfire rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 125mm Valsir Blackfire rør	50 x 10,8mm (6 lag) *	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 160mm Valsir Blackfire rør	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)

* Kan kun løses med rull


26/0479-A.1.2-13

KOMPOSITT VALSIR PP3 RØR BRANNMOTSTAND EI 20-120

≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

Kompositt-rør

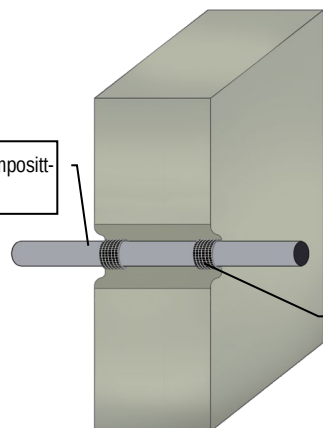

En åpning rundt rørstruperen på ≤ 10mm er tillatt og skal fylles med FR Akryl i hele struperens dybde

FR Rørstruper på begge sider, tett rundt røret

Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 32mm Valsir PP3 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 20 U/U (E 120 U/U)
Ø 40mm Valsir PP3 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 20 U/U (E 120 U/U)
Ø 50mm Valsir PP3 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 20 U/U (E 120 U/U)
Ø 75mm Valsir PP3 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 90mm Valsir PP3 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 110mm Valsir PP3 rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 125mm Valsir PP3 rør	50 x 10,8mm (6 lag) *	EI 120 U/C (E 120 U/C)
Ø 160mm Valsir PP3 rør	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)


* Kan kun løses med rull

26/0479-A.1.2-12

KOMPOSITT VALSIR TRIPLUS PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 0-120

≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

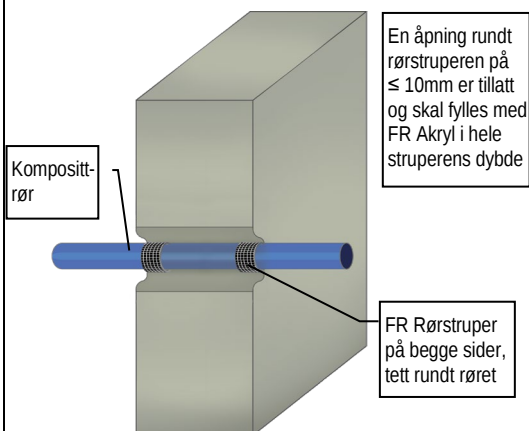

Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 32mm Valsir Triplus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	(E 120 U/U)
Ø 40mm Valsir Triplus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	(E 120 U/U)
Ø 50mm Valsir Triplus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	(E 120 U/U)
Ø 75mm Valsir Triplus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/C (E 120 U/C)
Ø 90mm Valsir Triplus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/C (E 120 U/C)
Ø 110mm Valsir Triplus rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/C (E 120 U/C)
Ø 125mm Valsir Triplus rør	50 x 10,8mm (6 lag) *	EI 90 U/C (E 120 U/C)
Ø 160mm Valsir Triplus rør	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 120 U/C (E 120 U/C)


* Kan kun løses med rull

26/0479-A.1.2-14

KOMPOSITT WAVIN AS+ PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 90

≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

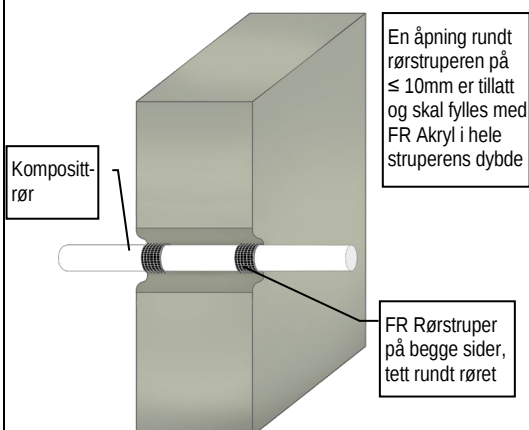

Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 50mm Wavin AS+ rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/C (E 120 U/C)
Ø 75mm Wavin AS+ rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/C (E 120 U/C)
Ø 90mm Wavin AS+ rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/C (E 120 U/C)
Ø 110mm Wavin AS+ rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/C (E 120 U/C)
Ø 125mm Wavin AS+ rør	50 x 10,8mm (6 lag) *	EI 90 C/C (E 90 C/C)
Ø 160mm Wavin AS+ rør	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 90 C/C (E 90 C/C)
Ø 200mm Wavin AS+ rør	50 x 10,8mm (6 lag)	EI 90 C/C (E 90 C/C)


* Kan kun løses med rull

26/0479-A.1.2-9

KOMPOSITT WAVIN SITECH PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 60-90

≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER

FR Rørstruper støpt eller friksjonsmontert

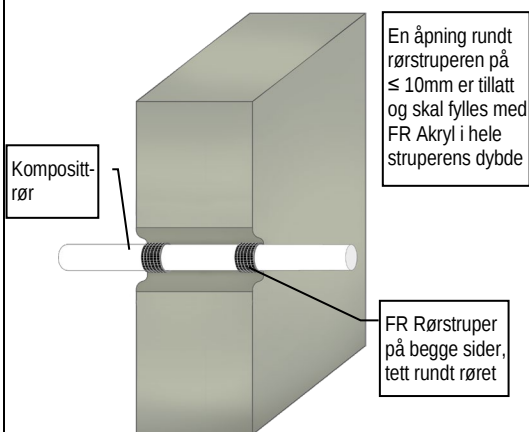

Gjennomføring	FR Rørstruper	Brannmotstand
Ø 32mm Wavin SiTech rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/U (E 120 U/U)
Ø 40mm Wavin SiTech rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/U (E 120 U/U)
Ø 50mm Wavin SiTech rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 90 U/U (E 120 U/U)
Ø 75mm Wavin SiTech rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 60 U/C (E 120 U/C)
Ø 90mm Wavin SiTech rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 60 U/C (E 120 U/C)
Ø 110mm Wavin SiTech rør	50 x 3,6mm (2 lag)	EI 60 U/C (E 120 U/C)

26/0479-A.1.2-8

