

Geberit AS

**Mapress sprinklerrør varm galv. innv. og utvendig**

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Stålrør i ulegert 1.0215 E 220 AISI 1009

Til:

- Sprinkleranlegg
- Trykkluft (tørket)

Innvendig og utvendig varmgalvanisert

Fittings standard el-forsinket.


**Geberit varenummer:** 19453-19461 (rør)

**Dimensjon:** 18-22-28-35-42-54-76,1-88,9-108

**Farge:** Ikke relevant

**Overflatebehandling:** Varmgalvanisert, noe grå

**Øvrige opplysninger:** Ved trykkluft uten oljefilter, bytt til blå o-ring

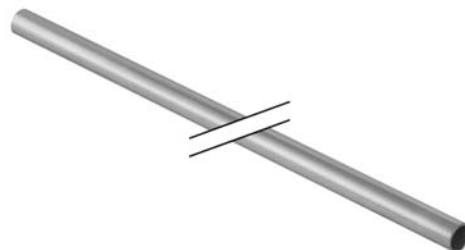

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ikke aktuelt

**Ettersyn/kontroll**

Ikke aktuelt

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ikke aktuelt

Geberit AS

## Mapress sprinklerrør varm galv. innv. og utvendig

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år

#### Garanti og vilkår

5 år (må benytte Mapress fittings, pressmaskin og bakke/slynge, presskurs må være gjennomført)

#### Fuktbestandighet

Må beskyttes mot utvendig korrosjon ved fare for fuktighet.

For at korrosjon skal oppstå på rørene må både oksygen og fuktighet være tilstede samtidig.

I forbindelse med branntetting eller innstøping må rørene beskyttes.

#### Renholdsvennlighet

«Ikke relevant»

#### Øvrige opplysninger

Utvendig og innvendig varmgalvanisert. Rørene er normaliserte og skal eventuelt bøyes kaldt.

Rørdeler leveres utvendig og innvendig el-forsinket. Alle deler merket med røde pressindikatorer.

Rørene er langsgående merket med sort. Leveres i lengder á 6 meter.

Ikke egnet for tappevann og varmeanlegg.

Materialkvalitet: Ulegert stål i henhold til DIN EN 10305. Stålet er magnetisk.

Varmeutvidelse: 0,012 mm/meter x °C temperaturdifferanse mellom monterings- og høyeste driftstemperatur

Trykk-klasse: PN16

Temperaturområde med standard O-ring (butylkautsjuk -CIIR): -30 – +120 °C

Garantert utett ved manglende pressing.

Skal ikke graves ned i bakken.

#### **Spesielle krav fra FG:**

Dersom produktet krever spesielle prosedyrer ved montasje, skal godkjenningssinneholder sørge for tilstrekkelig opplæring av montør.

Dersom produktet krever (kalibrert) spesialverktøy ved montasje, skal dette benyttes.

Systemet er VdS-godkjent og FG-godkjent for våte sprinkleranlegg. Ref. FG's [www.fg.fnh.no](http://www.fg.fnh.no)

Eksempel på merking av sprinklerrør:

**Geberit Mapress 060201-1 S 325420 28x1,5 1.0215 \* VdS G 4030060 16 bar**

Geberit AS

**Mapress sprinklerrør varm galv. innv. og utvendig****4. TEKNISK SERVICE**

<i>Produsent/importør</i>	Geberit as
<i>Postadresse</i>	Luhrtoppen 2
<i>Postnr. og poststed</i>	1470 Lørenskog
<i>Telefon</i>	67978200
<i>E-post</i>	<a href="mailto:order.no@geberit.com">order.no@geberit.com</a>
<i>Internett</i>	<a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>

**Godkjenninger:**

VdS: G 4030060