

Loddemuffe

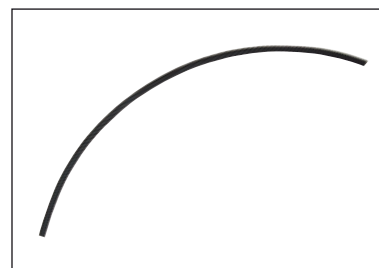
Anvendes til samling af alarmtråde.

**Montagetråd**

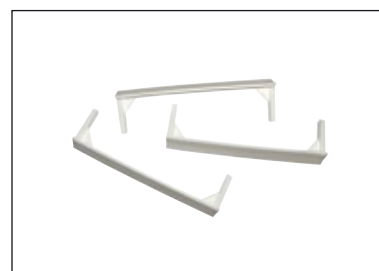
Anvendes hvor der er behov for at forlænge alarmtråde, eksempelvis ved montageafgreninger.

**Flexslange**

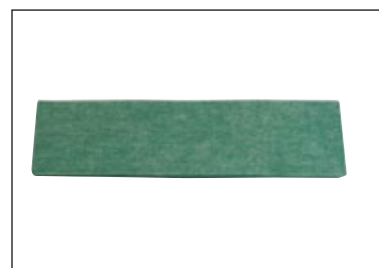
Anvendes til isolering af tråd ved tilslutning til minibox eller alarmboks i bygninger.

**Trådholder**

Anvendes til at sikre afstanden mellem tråd og stålrør.

**Filt**

Anvendes eventuelt som erstatning for trådholdere på den ene tråd.

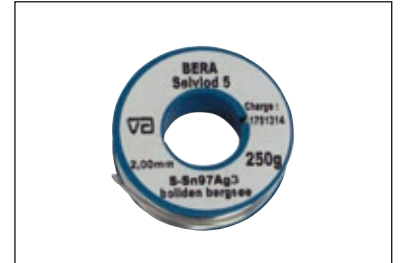


Alarmkomponenter

18.2.1

Loddetin

Anvendes ved samling af alarmtråde.



Loddefedt

Anvendes ved samling af alarmtråde.



Crepetape

Anvendes til fastgørelse af trådholdere og filt.
(der må ikke anvendes PVC tape)



Udkoblingskabel

Anvendes hvor alarmtråden skal tilkobles alarmboks eller måleboks i terræn.



Stelforbindelse

Anvendes i forbindelse med til- og udkoblinger.

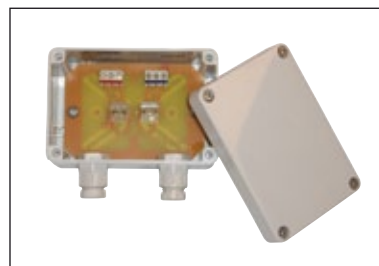


Skabe

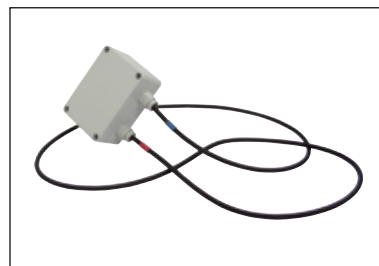
Anvendes hvor der placeres målepunkter, alarmboks eller måleenheder i terræn.

**Miniboks H7**

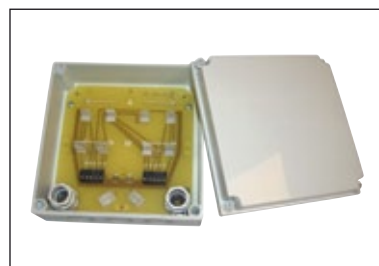
Anvendes hvor tråden loopes i bygninger eller i terræn skab.

**Miniboks med udtag**

Anvendes i forbindelse med tilslutning af alarmboks.

**H9 boks**

Anvendes som testboks eller slutboks.

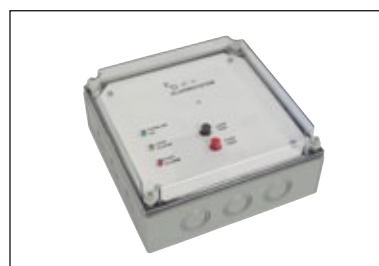
**Alarmboks enkelt med 1 kanal**

Anvendes til overvågning af rørsystemet. Registrerer trådbrud og fugt.

Alarmboksen skal tilsluttes 230 V.

Alarmboksen kan tilsluttes en centralt placeret overvågningsenhed.

Alarmboksen kan overvåge 7000 m tråd.



Alarmkomponenter

18.2.3

Alarmboks dobbelt med 2 kanaler

Anvendes til overvågning af rørsystemet. Registrerer trådbrud og fugt.
Alarmboksen skal tilsluttes 230 V.
Alarmboksen kan tilsluttes en centralt placeret overvågningsenhed.
Alarmboksen kan overvåge 7000 m tråd.



Megger

Anvendes ved kontrolmåling af samlinger.



Prestang

Anvendes ved samling af alarmtråd med loddemuffe.

